

ООО Институт



660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 8, строение №2, пом. 9
тел.: 8 (391) 204-12-84
e-mail: kgp24@yandex.ru
ИНН/КПП 2460091071/246001001
ОГРН 1152468037688, ОКПО 41023763

СРО-П-174-01102012

Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9

ОТВАЛ СУХОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Часть 2. Пруд-отстойник

972-КР2

Том 4.2

2022

ООО Институт

КРАСНОЯРСКГИДРОПРОЕКТ

660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 8, строение №2, пом. 9
тел.: 8 (391) 204-12-84
e-mail: kgp24@yandex.ru
ИНН/КПП 2460091071/246001001
ОГРН 1152468037688, ОКПО 41023763

СРО-П-174-01102012

Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9

ОТВАЛ СУХОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Часть 2. Пруд-отстойник

972-КР2

Том 4.2

Согласовано		

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Генеральный директор
ООО «Институт Красноярскгидропроект»

Главный инженер проекта



В.А. Вайкум

А.Е. Лебеденко

2022

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3

Обозначение	Наименование	Примечание
972-КР2-С	Содержание тома 3	2
972-КР2	Текстовая часть	6
	Графическая часть	
лист 1	План отвала золошлаков. Фрагмент 1. Пруд-отстойник	
лист 2	Разрез 1-1	
лист 3	Пруд-отстойник. План котлована. Фрагмент 1. Узел "а". Узел "б"	
лист 4	Разбивочный чертеж осей инспекционного проезда, осей водосборных канав №1, №2	
лист 5	Продольный разрез по оси водосборной канавы №1 ПК 0+00 – ПК 17+28,02	
лист 6	Продольный разрез по оси водосборной канавы №2 ПК 0+00 – ПК 13+41,83	
лист 7	Продольный разрез по оси инспекционного проезда ПК 0+00 – ПК 30+88,40	
лист 8	Водоперепускная труба. 1-1. Спецификация к устройству водоперепускной трубы	
лист 9	Водоперепускная труба участка примыкания к пруду-отстойнику. 1-1.	

Согласовано

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	972-КР2-С						Стадия
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
			Разраб.	Казанцева			04.22		Содержание тома 3
			Проверил	Поваренкин			04.22		
			Н. контр.	Яковлева			04.22		



ООО «Институт
Красноярскгидропроект»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объектов капитального строительства	5
1.1	Топография.....	5
1.2	Климат.....	5
1.3	Метеорологические условия.....	5
1.4	Гидрогеологические условия	6
1.5	Геологические условия	6
2	Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства	8
3	Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства	9
4	Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства	12
5	Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.....	13
6	Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства	15
7	Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства	16
8	Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства	17
9	Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений	

Согласовано

Ззам. ИНВ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

972-KP2

изм.	Кол.уч.	Лист	Подок.	Подп.	Дата
разраб.		Шахова			04.22
роверил		Поваренкин			04.22
. контр.		Казанцева			04.22
ИП		Лебеденко			04.22

Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	23

000

 ООО «Институт
 Красноярскгидропроект»

	вспомогательного и обслуживающего назначения-для объектов производственного назначения	18
10	Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения – для объектов непроизводственного назначения	19
11	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:.....	20
11.1	Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций.....	20
11.2	Снижение шума и вибраций.....	20
11.3	Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений	20
11.4	Снижение загазованности помещений	20
11.5	Удаление избытков тепла.....	20
11.6	Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий.....	20
11.7	Пожарную безопасность.....	20
12	Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений	22
13	Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения	23
14	Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов	24

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

2

1 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Топография

В административном плане проектируемые сооружения находятся в черте г. Ангарск Иркутской области. Ангарск – город в Иркутской области, крупный промышленный центр. С прилегающими населёнными пунктами образует Ангарский городской округ. Ангарск расположен в 46 км к северо-западу от Иркутска, на территории Иркутско-Черемховской равнины, при впадении реки Китой в Ангару.

Иркутско-Черемховская равнина – предгорная равнина, которая находится на юге Иркутской области, примыкающая с северо-востока к подножию Восточного Саяна. Равнина является частью Среднесибирского плоскогорья. На севере и северо-западе ограничена южной оконечностью Ангарского кряжа, на севере – западной окраиной Лено-Ангарского плато. Равнина представляет собой краевой прогиб Среднесибирского плоскогорья, с характерным холмисто-увалистым рельефом. Плоские поверхности междуречий имеют абсолютную высоту 550-650 м. На дне долин крупных рек минимальные отметки падают до 400-420 м.

Большая часть района занята таёжными светло-хвойными лесами, но также распространены лесостепные участки с большими массивами степей. В лесостепной части преобладают дерново-подзолистые и чернозёмные почвы, в лесной – дерново-подзолистые.

1.2 Климат

Климат Иркутской области резко континентальный. Характерными особенностями климата Иркутской области являются: длинная зима с большим количеством солнечных дней, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью. Смягчающее воздействие на климат области оказывают озеро Байкал и Ангарские водохранилища.

Распределение количества осадков в Иркутской области неравномерно как по территории, так и по временам года. В холодный сезон выпадает не более 15-20 % осадков, а в тёплый сезон – 80-85 % годовой суммы осадков.

Территория изысканий относится к сухой зоне влажности.

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район расположен в зоне IV.

1.3 Метеорологические условия

Гидрометеорологическое изучение района изысканий проводится Федеральным государственным бюджетным учреждением Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Иркутское УГМС»).

Из атмосферных процессов и явлений на участке проявляются гололедные явления, метели, туманы, грозы, град.

В среднем за год наблюдается 40 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом в годовом ходе отмечается в декабре.

Град представляет собой редкое явление, в среднем за год наблюдается 0,3 дня с этим явлением.

В среднем за год отмечается 10 дней с метелями. Очень часто метели могут наблюдаться непрерывно в течение нескольких суток. В годовом ходе максимум числа дней с

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

3

метелями приходится на декабрь, однако довольно часты годы, когда он смещается на февраль или март.

Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура воздуха минус 20,0 °C). Тем не менее, декабрь и февраль по температурному режиму лишь незначительно уступают январю. В зимний период на рассматриваемой территории возможны кратковременные повышения температур воздуха до плюс 9 °C. Однако, оттепели явление редкое.

В среднем продолжительность с устойчивыми морозами длится 113 дней – 16 ноября по 9 марта. Первые заморозки на поверхности почвы начинаются в середине сентября, последние заморозки заканчиваются в конце мая. Промерзание почвы наступает в ноябре, весенне оттаивание происходит в апреле.

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому тёплому месяцу (его среднемесячная температура воздуха плюс 18,0 °C).

Длительная зима способствует полному сохранению твёрдых осадков и образованию устойчивого снежного покрова. Наибольшей величины снежный покров достигает в конце февраля. Средняя максимальная высота снежного покрова небольшая, она не превышает 32 см для защищённого от ветра места.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале – марте, максимум приходится на июль. Основное количество выпадает с апреля по октябрь, и годовая сумма осадков на 84,9 % складывается из осадков тёплого периода.

Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории района изысканий составляет 72 %. Наибольших значений она достигает в декабре. Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности – это май (55 %).

1.4 Гидрологические условия

Район работ находится в пределах Иркутского артезианского бассейна II порядка. По возрасту водовмещающих пород и условиям залегания выделяются подземные воды кайнозойских и мезозойских образований

Подземные воды кайнозойских отложений приурочены к отложениям четвертичного и современного (голоцен) возраста.

Водоносный голоценовый аллювиальный комплекс (aQ_{IV}) пространственно совмещается с современными долинами рек и ручьёв. Состав водовмещающих отложений зависит от типа аллювия, который имеет чёткое деление на русловую (до 10 м) и пойменную (3 м) фации. Первая сложена галечниками и песками, вторая - глинами и илами.

Питание водоносного комплекса происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также подтока подземных вод из нижележащих комплексов

1.5 Геологические условия

В геологическом строении района принимают участие, среднемезозойские и кайнозойские образования, представленные терригенными отложениями юры (черемховская свита), перекрытыми с поверхности четвертичными осадками.

В пределах района работ юрские отложения представлены верхней подсвитой черемховской свиты, в составе которой выделяются песчаники, алевролиты, с маломощными прослоями аргиллитов, гравелитов, конгломератов и пропластки углей. В кровле породы выветрелы до суглинков, супесей и песков. Мощность зоны выветривания достигает 15-20 м.

Русловые песчано-галечные осадки обнажаются обычно в урезе рек. Они представлены хорошо отсортированными мелкими галечниками с прослоями серых и жёлтых разнозернистых песков. Мощность русловой фации в долинах рек Китой, Ангара и Иркут достигает 10 м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

4

Осадки пойменной фации характеризуются глинами, песками, супесями и суглинками, мощность которых составляет 7-10 м.

Аллювиальные отложения слагают русло и пойму р.Ангары, характеризуется песчано-галечниковыми осадками, перекрытыми с поверхности песками, супесями и суглинками.

Техногенные отложения представлены насыпными, засыпными, перемешанными агротехническими и техногенно-обусловленными осадками.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

5

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно СП 11-103-97 к опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся: наводнения, цунами, ураганные ветры, снежные лавины, гололёд, селевые потоки, русловой процесс, наледные явления. Ниже охарактеризована возможность возникновения каждого из явлений (процессов) в пределах рассматриваемой территории.

В соответствии с положениями СП 115.13330.2016 территория участка изысканий по проявлению опасных природных процессов характеризуется следующими условиями:

- по проявлению ураганов и смерчей – не опасный;
- по проявлению наводнений – не опасный;
- по распространению оползней – не опасный.

На рассматриваемой территории возможны следующие стихийные метеорологические явления: сильный дождь с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее и гололёд.

В зоне сезонного промерзания по степени пучинистости распространены грунты от непучинистых до среднепучинистых.

В таблице 2.1 приведены параметры пучинистых грунтов, рассчитанные по СП 22.13330-2016, п. 6.8.3.

Таблица 2.1 – Результаты определения степени пучинистости грунтов

№ п/п	Номер ИГЭ	Наименование грунта	Пок-ль дисп-ти (D)	Парам етр (R_f)	Величина относит деф-ции пучения (ε_{fh})	Степень пучинистости
1	2	3	4	5	6	7
1	ИГЭ 2	Суглинок твердый		0,0047	0,048	Среднепучинистый
2	ИГЭ 4	Супесь твердая		0,0030	0,021	Слабопучинистый
3	ИГЭ 5	Песок пылеватый	7,97			Пучинистый
	ИГЭ 6	Песок мелкий	2,13			Слабопучинистый
	ИГЭ 7	Песок гравелистый	3,94			Слабопучинистый
4	ИГЭ 8	Галечниковый грунт	1,0			Непучинистый
	ИГЭ 9, 9а, 10	ЗШМ	39,90			Пучинистый

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности природные процессы пучения относится к весьма опасной.

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации (карты ОСР-2016), СП 14.13330.2018 (приложение А) район г. Ангарска находится в зоне сотрясений – 8 баллов (по шкале MSK-64), карта А; для объектов повышенной ответственности – 8 баллов, карта В; для особо ответственных объектов – 9 баллов, карта С. Для района работ принята сейсмичность 8 баллов (карта В, ОСР-2016).

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	972-КР2	Лист
							6

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Геологическое строение участка изучено на глубину до 20,0 м и представлено сверху вниз техногенными, аллювиальными и элювиальными образованиями.

Техногенно-перемещенными грунтами сложены все ограждающие и разделительные дамбы. В литологическом отношении они представлены:

- суглинками (ИГЭ 2 и ИГЭ 3);
- супесями (ИГЭ 4);
- песками пылеватыми, мелкими и гравелистыми (ИГЭ 5, ИГЭ 6 и ИГЭ 7);
- галечниковым грунтом (ИГЭ 8).

В разрезе ограждающих дамб выше перечисленные грунты распределены не равномерно. Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств техногенно-перемещенных грунтов приведены в таблице 3.1.

Техногенно-образованные (антропогенные) грунты представлены золошлаками намывными (ИГЭ 9 и ИГЭ 9а), залегающими в секциях золоотвала, и насыпными (перемещенными) (ИГЭ 10).

При сухом складировании золошлаки доставляются автотранспортом из действующих золошлакоотвалов ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ и складируются в насыпной отвал, проектируемый на территории золошлакоотвала участка № 1 ТЭЦ-9.

Золошлаки, намытые в золошлакоотвала участка № 1 ТЭЦ-9 будут служить основанием для насыпного отвала.

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств золошлаков приведены в таблице 3.2.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

7

Таблица 3.1 – Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств техногенно-перемещенных грунтов

		Показатели		ИГЭ 2	ИГЭ 3	ИГЭ 4	ИГЭ 5	ИГЭ 6	ИГЭ 7	ИГЭ 8
1	2	3	4	5	6	7	8			
Влажность, д.е.	природная	W	0,168	0,154	0,138	0,071	0,052	0,061	0,063	
	на границе текучести	W _L	0,292	0,261	0,228					
	на границе раскатыв.	W _p	0,203	0,181	0,173					
Число пластичности	J	0,089	0,080	0,055						
Показатель текучести	J _L	<0	<0	<0						
Плотность, г/см ³	частиц грунта	ρ _s	2,70	2,70	2,68	2,67	2,67	2,66	2,68	
	грунта	ρ	1,98	2,06	1,95	1,80	1,74	1,85	2,13	
	сухого грунта	ρ _d	1,69	1,75	1,71	1,68	1,66	1,74	2,00	
Коэф. пористости, д.е.	e	0,598	0,539	0,574	0,592	0,614	0,529	0,339		
Пористость, %	n	37,3	35,0	36,1	37,1	38,0	34,6	25,3		
Коэф. водонасыщения, д.е.	S _r	0,766	0,872	0,672	0,322	0,220	0,307	0,499		
При полном водонасыщ.	влажность, д.е.	W	0,222	0,200	0,214	0,222	0,230	0,199	0,127	
	показатель текучести	J _L	0,31	0,17	0,80					
	плотность грунта, г/см ³	ρ	2,07	2,10	2,07	2,05	2,04	2,09	2,25	
Угол внутреннего трения	φ	26	31**	28	31	32	41*	36***		
Сцепление, МПа	C	0,053	0,037**	0,026	0,010	0,005	0,001*	0,008***		
Мод. общей деформации, МПа	E	4,4	30,0**	8,3	10,7	13,5	42,0*	39***		
Расчетные показатели (α=0,85)	плотность грунта, г/см ³	ρ _{II}	1,96	2,06	1,85	1,76	1,71	1,85	2,13	
	угол внутр. трения	φ _{II}	25	31	28	31	32	35	36	
	сцепление, МПа	C _{II}	0,048	0,037	0,026	0,010	0,005	0,000	0,008	
Расчетные показатели (α=0,95)	плотность грунта, г/см ³	ρ _I	1,94	1,96	1,75	1,74	1,69	1,80	2,10	
	угол внутр. трения	φ _I	25	27	24	28	29	32	33	
	сцепление, МПа	C _I	0,044	0,025	0,017	0,007	0,003	0,000	0,005	

Примечание:

* - Показатели приняты по таблице А.1 приложения А СП 22.13330.2016.

** - Показатели приняты по «Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов ...». ДальНИИС Госстроя СССР. Москва, 1989 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	972-КР2	Лист
							8

Таблица 3.2 – Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств золошлаковых отложений

		ИГЭ 9	ИГЭ 9а	ИГЭ 10*
1		2	3	
Влажность, д.е.	природная	W	0,295	0,739
	на границе текучести	W _L		
	на границе раскатыв.	W _p		
Число пластичности		J		
Показатель текучести		J _L		
Плотность, г/см ³	частиц грунта	ρ _s	2,22	2,37
	грунта	ρ	1,08	1,42
	сухого грунта	ρ _d	0,83	0,82
Коэф. пористости, д.е.		e	1,717	1,922
Пористость, %		n	62,3	65,2
Коэф. водонасыщения, д.е.		Sr	0,408	0,912
При полном водонасыщении	влажность, д.е.	W	0,783	0,805
	показатель текучести	J _L		
	плотность грунта, г/см ³	ρ	1,46	1,47
Угол внутреннего трения		φ	32	29
Сцепление, МПа		C	0,009	0,009
Мод. общей деформации, МПа		E	6,0	4,2
Расчетные показатели ($\alpha = 0,85$)	плотность грунта, г/см ³	ρ _{II}	1,05	1,40
	угол внутр. трения	φ _{II}	31	28
	сцепление, МПа	C _{II}	0,008	0,004
Расчетные показатели ($\alpha = 0,95$)	плотность грунта, г/см ³	ρ _I	1,03	1,38
	угол внутр. трения	φ _I	31	27
	сцепление, МПа	C _I	0,007	0,001

Примечание: * - Показатели приведены по результатам испытаний с заданной влажностью и плотностью сухого грунта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	Лист
						9

4 УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Район работ находится в пределах Иркутского артезианского бассейна второго порядка. По возрасту водовмещающих пород и условиям залегания выделяются грунтовые поровопластовые воды четвертичных отложений, порово- и трещинно-пластовые воды юрских пород.

В пределах площадки изысканий вскрываются грунтовые воды в четвертичных отложениях, приуроченные к песчано-гравийно-галечниковым отложениям долин рек и ручьев. Глубина залегания уровня вод 5–15 м.

Воды комплекса относятся к пластово-поровым и носят грунтовый характер, безнапорные или слабонапорные.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подземных вод других горизонтов, часто и поверхностными водами.

Химический состав подземных вод довольно однообразный гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией до 0,5 г/л. Подземные воды подвержены загрязнению особенно в селитебных зонах и там, где сосредоточены мощные техногенные объекты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

10

5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Отведение поверхностного стока с территории отвала золошлаков предусматривается в пруд-отстойник при помощи водосборных канав №1, 2.

Габариты пруда-отстойника: площадь по дну – 9418,0 м², глубина чаши – 4,5 м, крутизна откосов 1:3,0. Расчетный объем поверхностного стока составляет – 45530 м³, фактический объем пруда – 49512 м³, максимальная глубина воды – 4,10 м. Отметка дна – 411,50 м, отметка максимального наполнения 415,60.

На дно и откосы пруда-отстойника укладывается противофильтрационный экран, выполненный из полимерной геомемbrane (текстурированной), толщиной $t=1,5$ мм ГОСТ Р 56586-2015. Полимерная геомембрана укрывается защитным слоем толщиной – 0,50 м из песчано-гравийной смеси, для ее защиты от колес строительной техники.

Для удержания геомембраны на откосе пруда-отстойника устраивается анкерная траншея с крутизной откосов 1:1 шириной по дну 0,5 м и высотой – 1,0 м. Далее после заведения геомембраны в анкерную траншею она засыпается слоем из песчано-гравийной смеси.

Для предотвращения размыва дна и откоса пруда при сосредоточенном воздействии потока воды поступающего с участка примыкания, предусматривается укладка бетонного полотна Т-8 на защитный слой из песчано-гравийной смеси. Длина полотна в плане – 10,50 м, шириной – 3,00 м.

Участок примыкания к пруду-отстойнику предназначен для объединения двух встречных потоков воды, поступающих от водосборных канав №1, 2 с последующим сбросом воды в пруд отстойник. Участок примыкания имеет следующие параметры: ширина по дну – 1,50 м, крутизна откосов 1:1, уклон дна $i=0,007$. На всей протяженности участка предусматривается укладка бетонного полотна Т-8 для защиты дна и откосов от размыва. Для обеспечения пропуска воды под инспекционным проездом на участке примыкания, предусматривается устройство трубы, прямоугольного поперечного сечения, состоящей из сборных железобетонных звеньев. Размер трубы в свету 2,00x1,50 м. На входном и выходном участке трубы применяются звенья марки ЗП 34-М, остальные – ЗП7.200-М. Труба уложена с уклоном $i=0,007$. Герметичность участка примыкания с трубой, обеспечивается путем заведения на стены и дно трубы бетонного полотна шириной – 0,20 м. Устройство межсекционных швов трубы производиться путем забивки бетонного полотна в шов, с последующим его увлажнением.

Каждая водосборная канава имеет три участка различной длины и уклона:

Для канавы №1: участок №4 длина – 776,52 м, уклон $i=0,002$; участок №5 длина – 707,35 м, уклон $i=0,005$; участок №6 длина – 216,13 м, уклон $i=0,002$.

Для канавы №2: участок №1 длина – 320,80 м, уклон $i=0,00564$ участок №2 длина – 615,26 м, уклон $i=0,005$, участок №3 длина – 363,94 м, уклон $i=0,0015$.

Канавы имеют трапецидальное поперечное сечение, ширина понизу – 0,50 м, крутизна откосов 1:1,0. Для защиты дна и откосов канавы от размыва предусматривается крепление из бетонного полотна Т- 8. Общая протяженность канавы №1 – 1700 м, канавы №2 – 1300 м.

Под съездом для обеспечения пропуска воды в канаве №2 предусматривается устройство стальной водоперепускной трубы диаметром 1,00 м. Под трубой отсыпана подготовка из щебня фр. 20-40 мм.

Для обслуживания пруда-отстойника в период эксплуатации предусмотрен съезд шириной 6,00 м, уклоном $i=0,10$, заложением откосов 1:1,5.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

Иzm.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

11

Вода из пруда используется для пылеподавления во время отсыпки и разравнивания золошлаков.

Для обеспечения проезда техники в период эксплуатации, вокруг отвала золошлаков, предусматривается инспекционный проезд. Проезд отсыпается поверх спланированной территории, из щебня фр. 40-120 мм, толщиной насыпи – 0,50 м. По верху проезда предусматривается уклон $i=0,02$ для отведения дождевого стока. Для обеспечения эпизодического разъезда техники на участках инспекционного проезда предусмотрены местные уширения дороги - площадки. Всего предусматривается шесть площадок. Максимальная ширина площадки – 11,00 м, длина постоянной части площадки – 7,00 м.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

12

6 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для исключения инфильтрации воды из пруда-отстойника и от размыва откосов поверхность пруда укрывается полимерной геомембраной. Для защиты полимерной геомембраны от колес строительной техники отсыпается слой песчано-гравийной смеси. В местах схода потока воды из водосбросных канав укладывается бетонное полотно.

Проектом предусматривается проведение инструментального и визуального контроля за состоянием ГТС в соответствии с нормативными требованиями для гидротехнических сооружений III и IV классов: для контроля за уровнем воды в пруду-отстойнике устанавливаются водомерная рейка, изготавливаемая из швеллера 18Л ГОСТ 8240-97.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

13

7 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТАЛЬСТВА

Описания конструктивных и технических решений подземной части объекта не требуется ввиду отсутствия в пруду-отстойнике подземной части.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

14

8 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Пруд-отстойник расположен с северной стороны отвала на участке слияния водосбросных канав №1 и №2 и запроектирован для сбора атмосферных осадков с поверхности отсыпаемого отвала золошлаков.

Габариты пруда-отстойника: площадь по дну – 9418,0 м, глубина чаши – 4,5 м, крутизна откосов 1:3,0. Расчетный объём поверхностного стока составляет – 49512 м³, максимальная глубина воды – 4,10 м. Отметка дна – 411,50 м, отметка максимального наполнения 415,60.

Общая протяженность канавы №1 – 1700 м, канавы №2 – 1300 м.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

15

9 ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ, СБОРОЧНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ЦЕХОВ, А ТАКЖЕ ЛАБОРАТОРИЙ, СКЛАДСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ-ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории проектируемого пруда-отстойника нет производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

16

10 ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый пруд-отстойник является объектом производственного назначения и не содержит помещений для объектов непроизводственного назначения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

17

11 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ:

11.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Ограждающие конструкции, требующие соблюдения теплозащитный характеристик отсутствуют.

11.2 Снижение шума и вибраций

При выемке грунта под строительство пруда-отстойника и анкерной траншеи в строительный период шум возникает при работе строительной техники: экскаваторов, автосамосвалов, бульдозера и катка. В эксплуатационный период на отвале шумы отсутствуют. На строительной площадке отсутствуют вредные производства с недопустимыми показателями по загазованности, шуму и вибрациям.

11.3 Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений

Не требуется вследствие отсутствия помещений.

11.4 Снижение загазованности помещений

На строительной площадке отсутствуют вредные производства с недопустимыми показателями по загазованности.

11.5 Удаление избытков тепла

На строительной площадке отсутствуют производства, требующие удаления избытков тепла.

11.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

На территории пруда-отстойника отсутствуют электромагнитные и иные излучения.

В соответствии со СНиП 12-03-2001 в проекте учтены требования по охране труда строителей. На участках работ предусмотрены временные помещения (передвижные домики) для обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий работающих – переодевания, приема пищи и отдыха, а также туалеты.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обеспечиваются спецодеждой, защитными касками и средствами индивидуальной защиты.

11.7 Пожарную безопасность

При производстве работ по разработке котлована под пруд-отстойник и транспортировке грунта используется строительная техника, такая как экскаваторы, бульдозеры, катки и автосамосвалы. Следует уделить особое внимание правилам пожарной безопасности при использовании автомобильной техники.

Хранение, стоянка и техническое обслуживание строительной техники производится на территории базы подрядной организации.

На строительной площадке обязательно должен быть установлен пожарный щит.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

18

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря, входящие в пожарный щит ЩП-А:

- огнетушитель;
- лом;
- багор;
- ведро;
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- емкость для хранения воды объемом: 0,2 м³, 0,02 м³.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

19

12 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ, КРОВЛИ, ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК, А ТАКЖЕ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Не разрабатывается вследствие отсутствия помещений.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

20

13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ

На территории пруда-отстойника отсутствуют строительные конструкции и фундаменты.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2

Лист

21

14 ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛА (ЖИТЕЛЕЙ) ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Согласно СП 11-103-97 к опасным природным процессам относятся: наводнения, цунами, ураганные ветры, снежные лавины, гололёд, селевые потоки, русловой процесс, наледные явления. Ниже охарактеризована возможность возникновения каждого из явлений (процессов) в пределах рассматриваемой территории.

В соответствии с положениями СП 115.13330.2016 территория участка проектирования по проявлению опасных природных процессов характеризуется следующими условиями:

- по проявлению ураганов и смерчей – не опасный;
- по проявлению наводнений – не опасный;
- по распространению оползней – не опасный.

На рассматриваемой территории возможны следующие стихийные метеорологические явления: сильный дождь с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее и гололёд.

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации (карты ОСР-2016), СП 14.13330.2018 (приложение А) район г. Ангарска находится в зоне сотрясений – 8 баллов (по шкале MSK-64), карта А; для объектов повышенной ответственности – 8 баллов, карта В; для особо ответственных объектов – 9 баллов, карта С.

Устойчивость сооружения от сейсмических воздействий обеспечена согласно расчета.

Инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов не требуется.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

972-КР2


Лист

22

План отвала золошлако

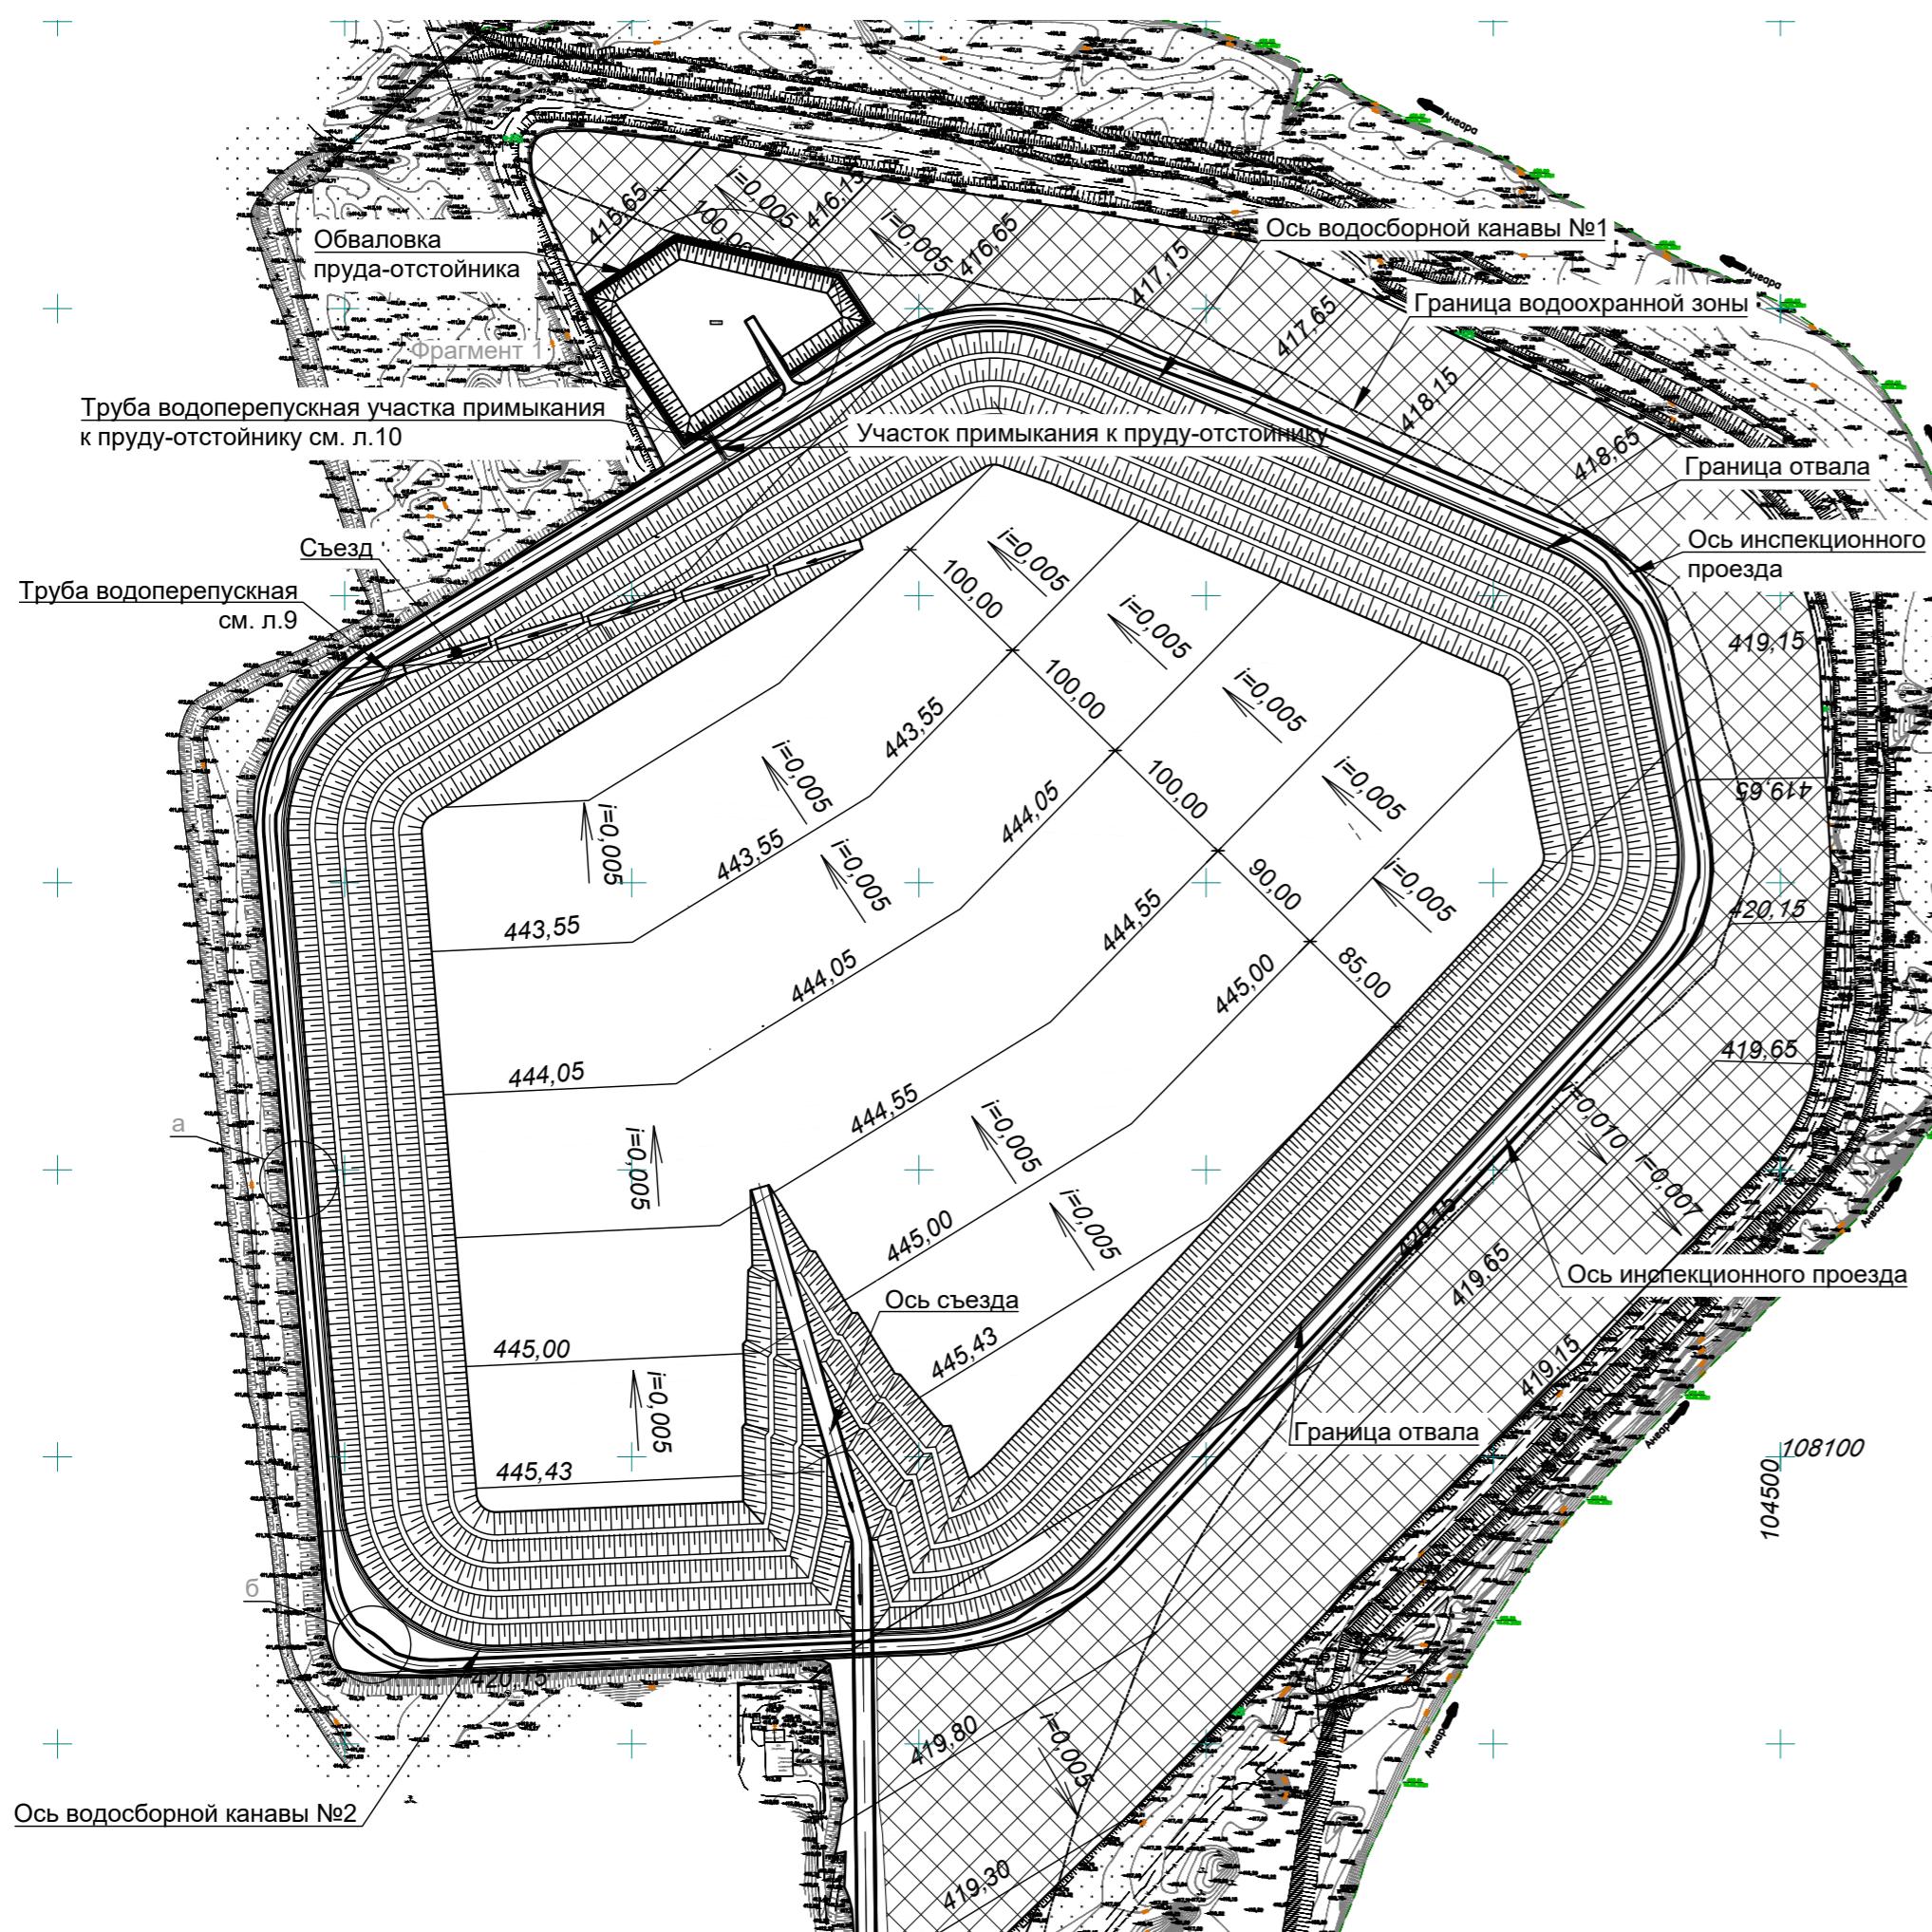


a

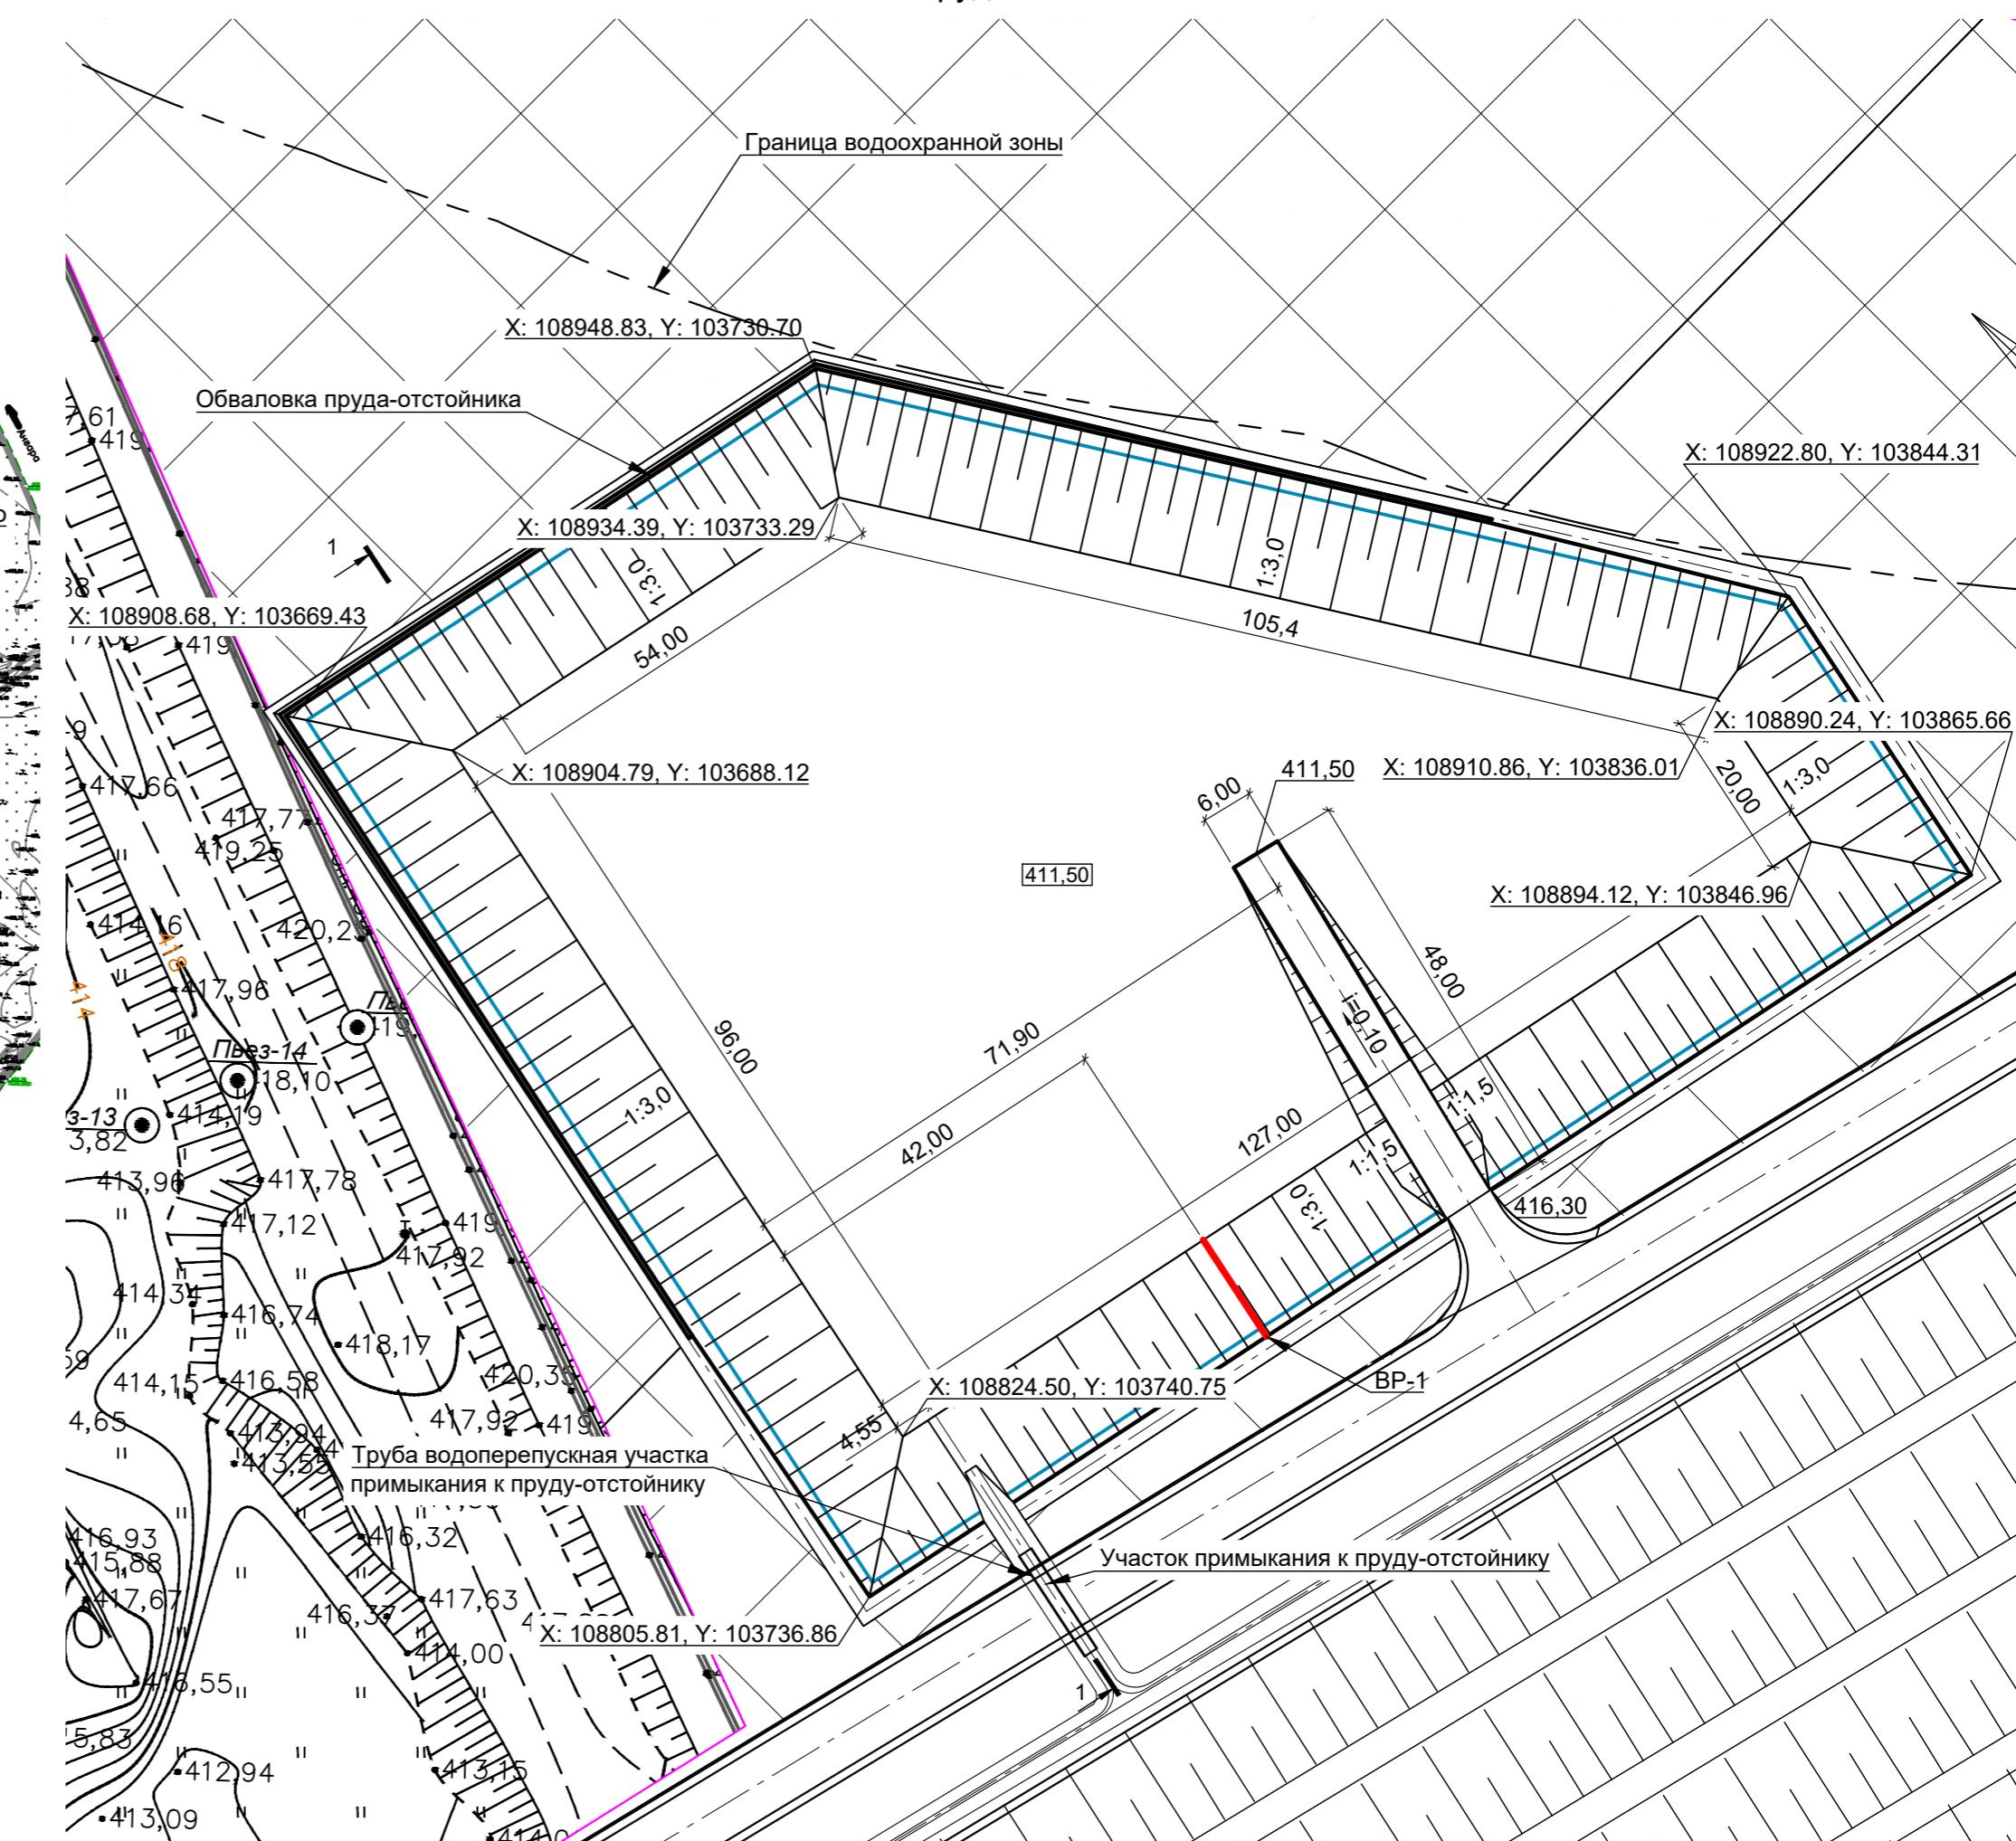

Фрагмент 1.
Пруд-отстойник


Oct

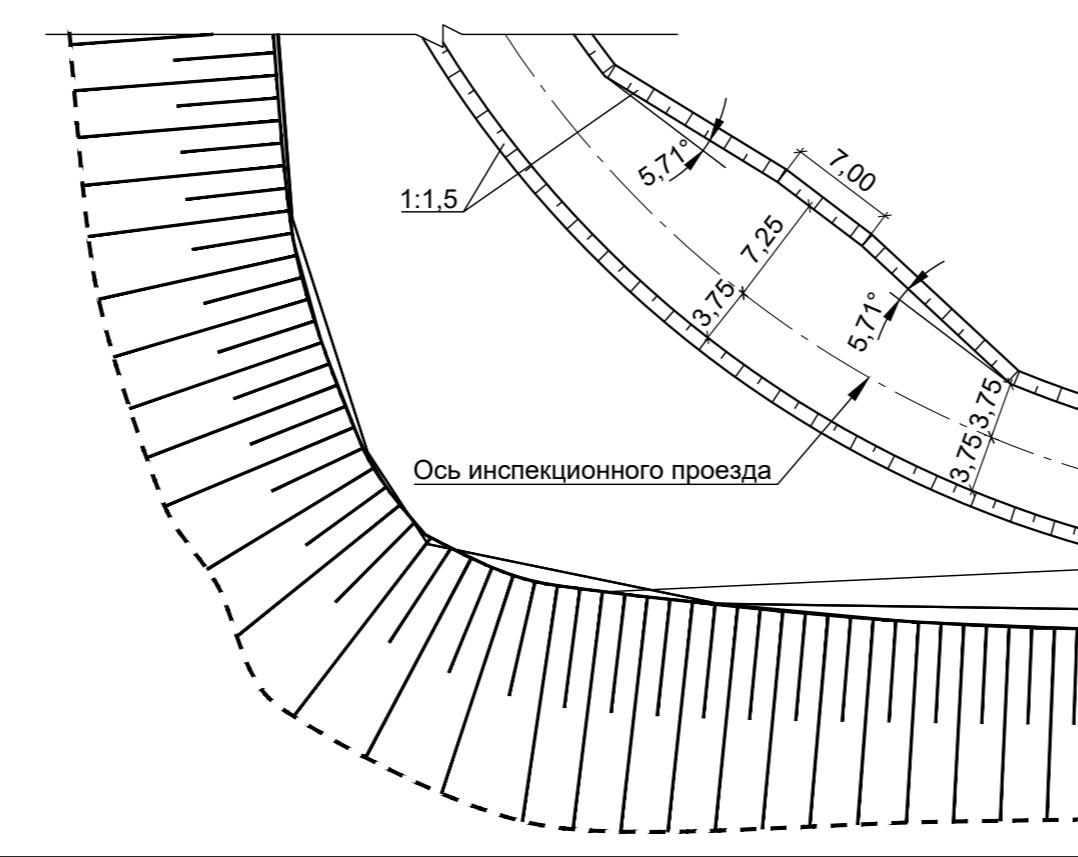

972-KP2

Отвал сухого складирования золошлаков

						972-КР2			
						Отвал сухого складирования золошлаков			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Шахова		-		03.22	Пруд-отстойник	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Поваренкин				03.22		П	1	9
Н. контр.	Яковleva				03.22	План отвала золошлаков. Фрагмент 1. Пруд-отстойник. Узел "а". Узел "б"	000	ООО "Институт Красноярскгидропроект"	
ГИП	Лебеденко				03.22				

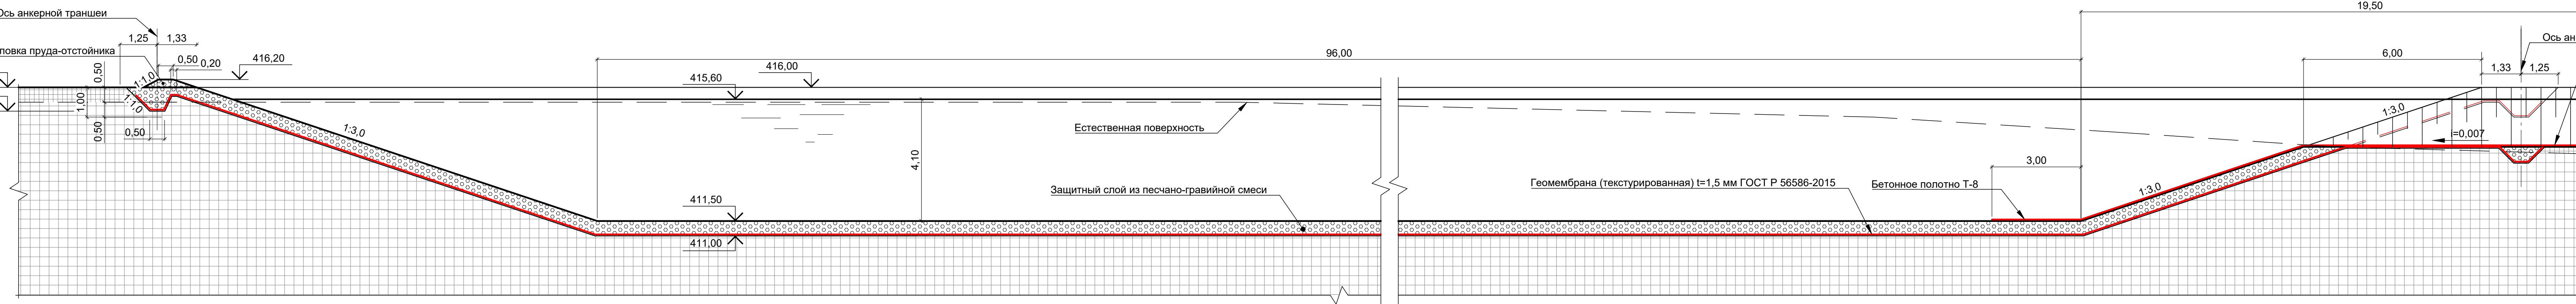

Специфик

Поз.	Обозначение	
1	ГОСТ 8240-97	Швейлер 70x70
2		Швейлер 50x50
3	ГОСТ 2591-2006	Квадрат 40x40
4	ГОСТ 8510-86	Уголок 80x80 L=0,20 м

Ведомость основных объёмов работ по пруду-отстойнику



Масса ед., кг	Примеч.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество
50,94		1	Выемка грунта под строительство пруда-отстойника экскаватором, объемом ковша 1 м ³ с транспортировкой до 1 км	м ³	71045,00
19,10		2	Выемка грунта под строительство анкерной траншеи экскаватором, объемом ковша 0,25 м ³ с транспортировкой до 1 км	м ³	900,00
0,75		3	Укладка геомембранных текстурированных HDPE тип 4/1, t=1,5 мм ГОСТ Р 56586-2015	м ²	20010,00
0,90		4	Отсыпка защитного слоя из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 8736-2014 толщиной t=0,50 м, автосамосвалами с планировкой бульдозером и уплотнением катком, коэффициент уплотнения куп= 0.92-0.95	м ³ м ²	10035,00 20070,00
28,93		5	Отсыпка съезда из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 8736-2014, автосамосвалами с планировкой бульдозером и уплотнением катком, коэффициент уплотнения куп= 0.92-0.95	м ³ м ²	1270,00 2540,00
		6	Укладка бетонного полотна Т-8	м ²	90,00
		7	Обваловка пруда-отстойника	м ³	55,00

972 KB2


Отвар сухого складирования заложен

Пруд-отстойник. План котлован

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

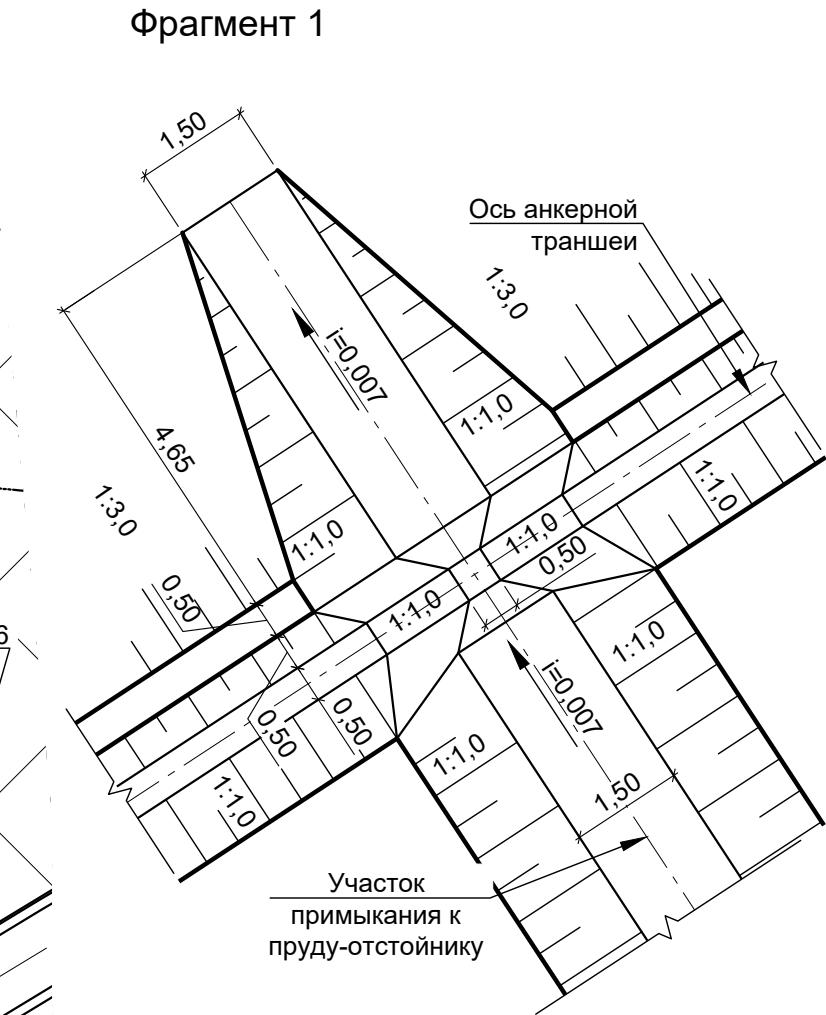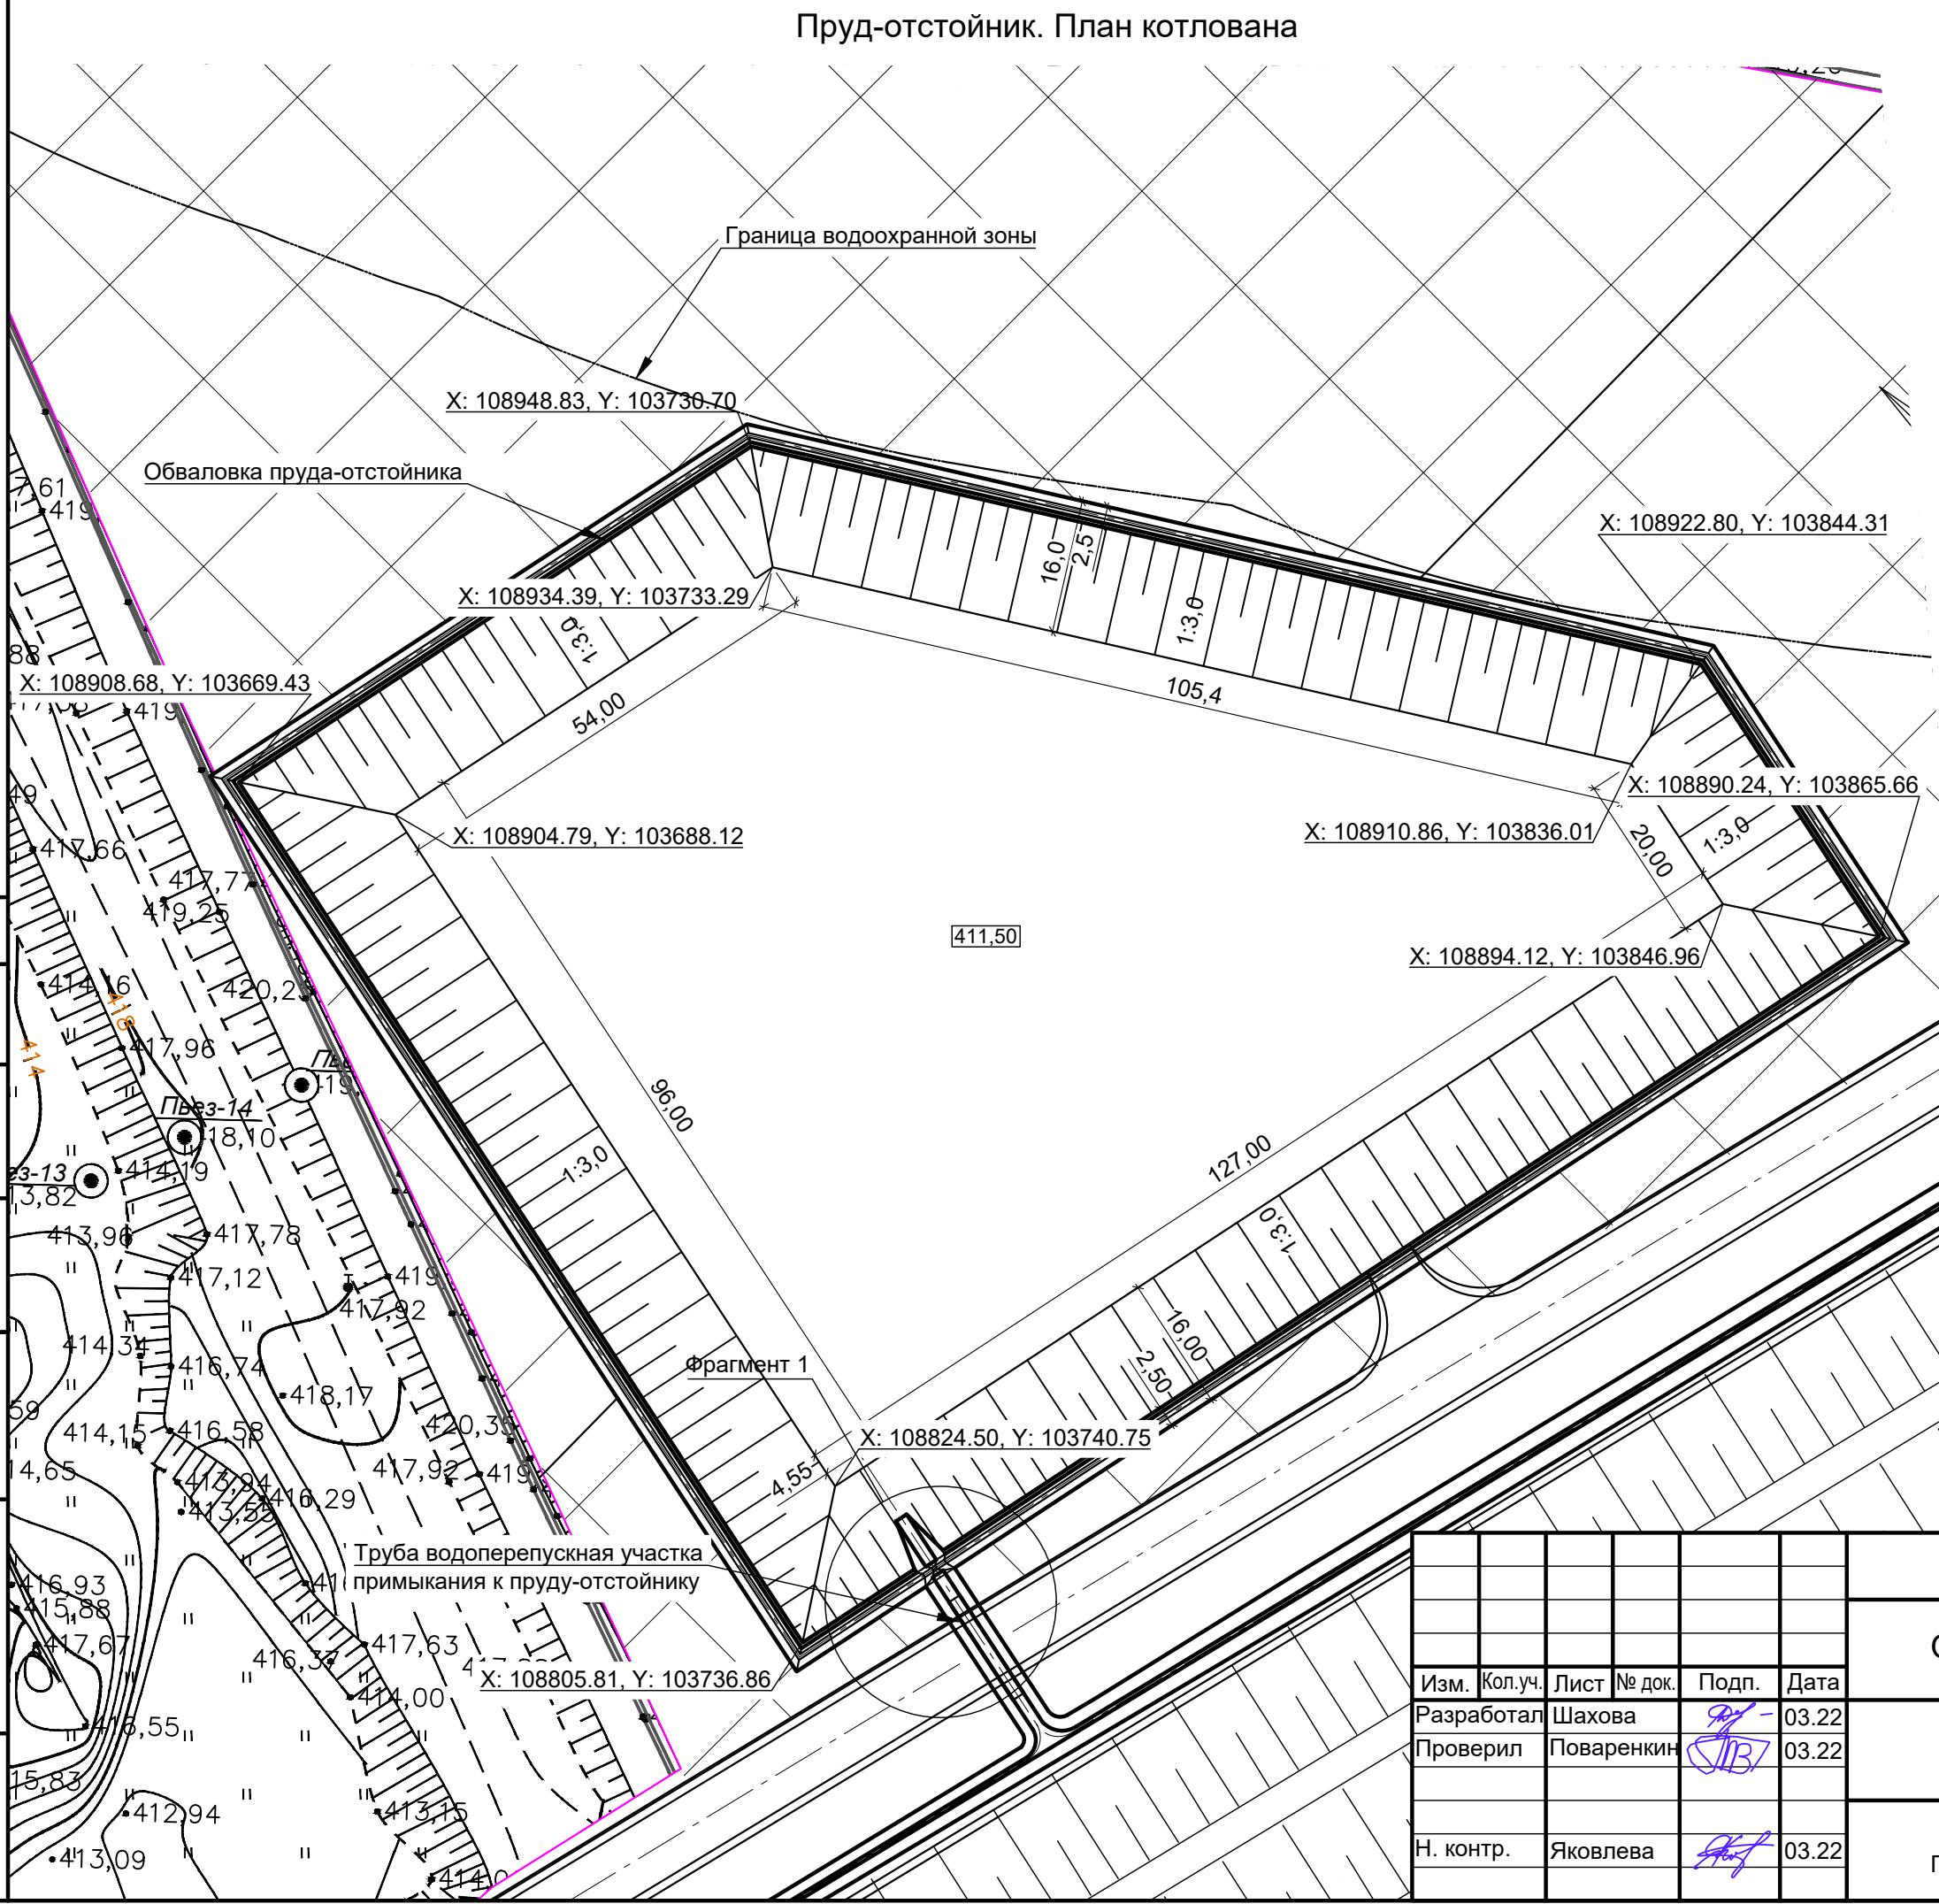

972-КР2

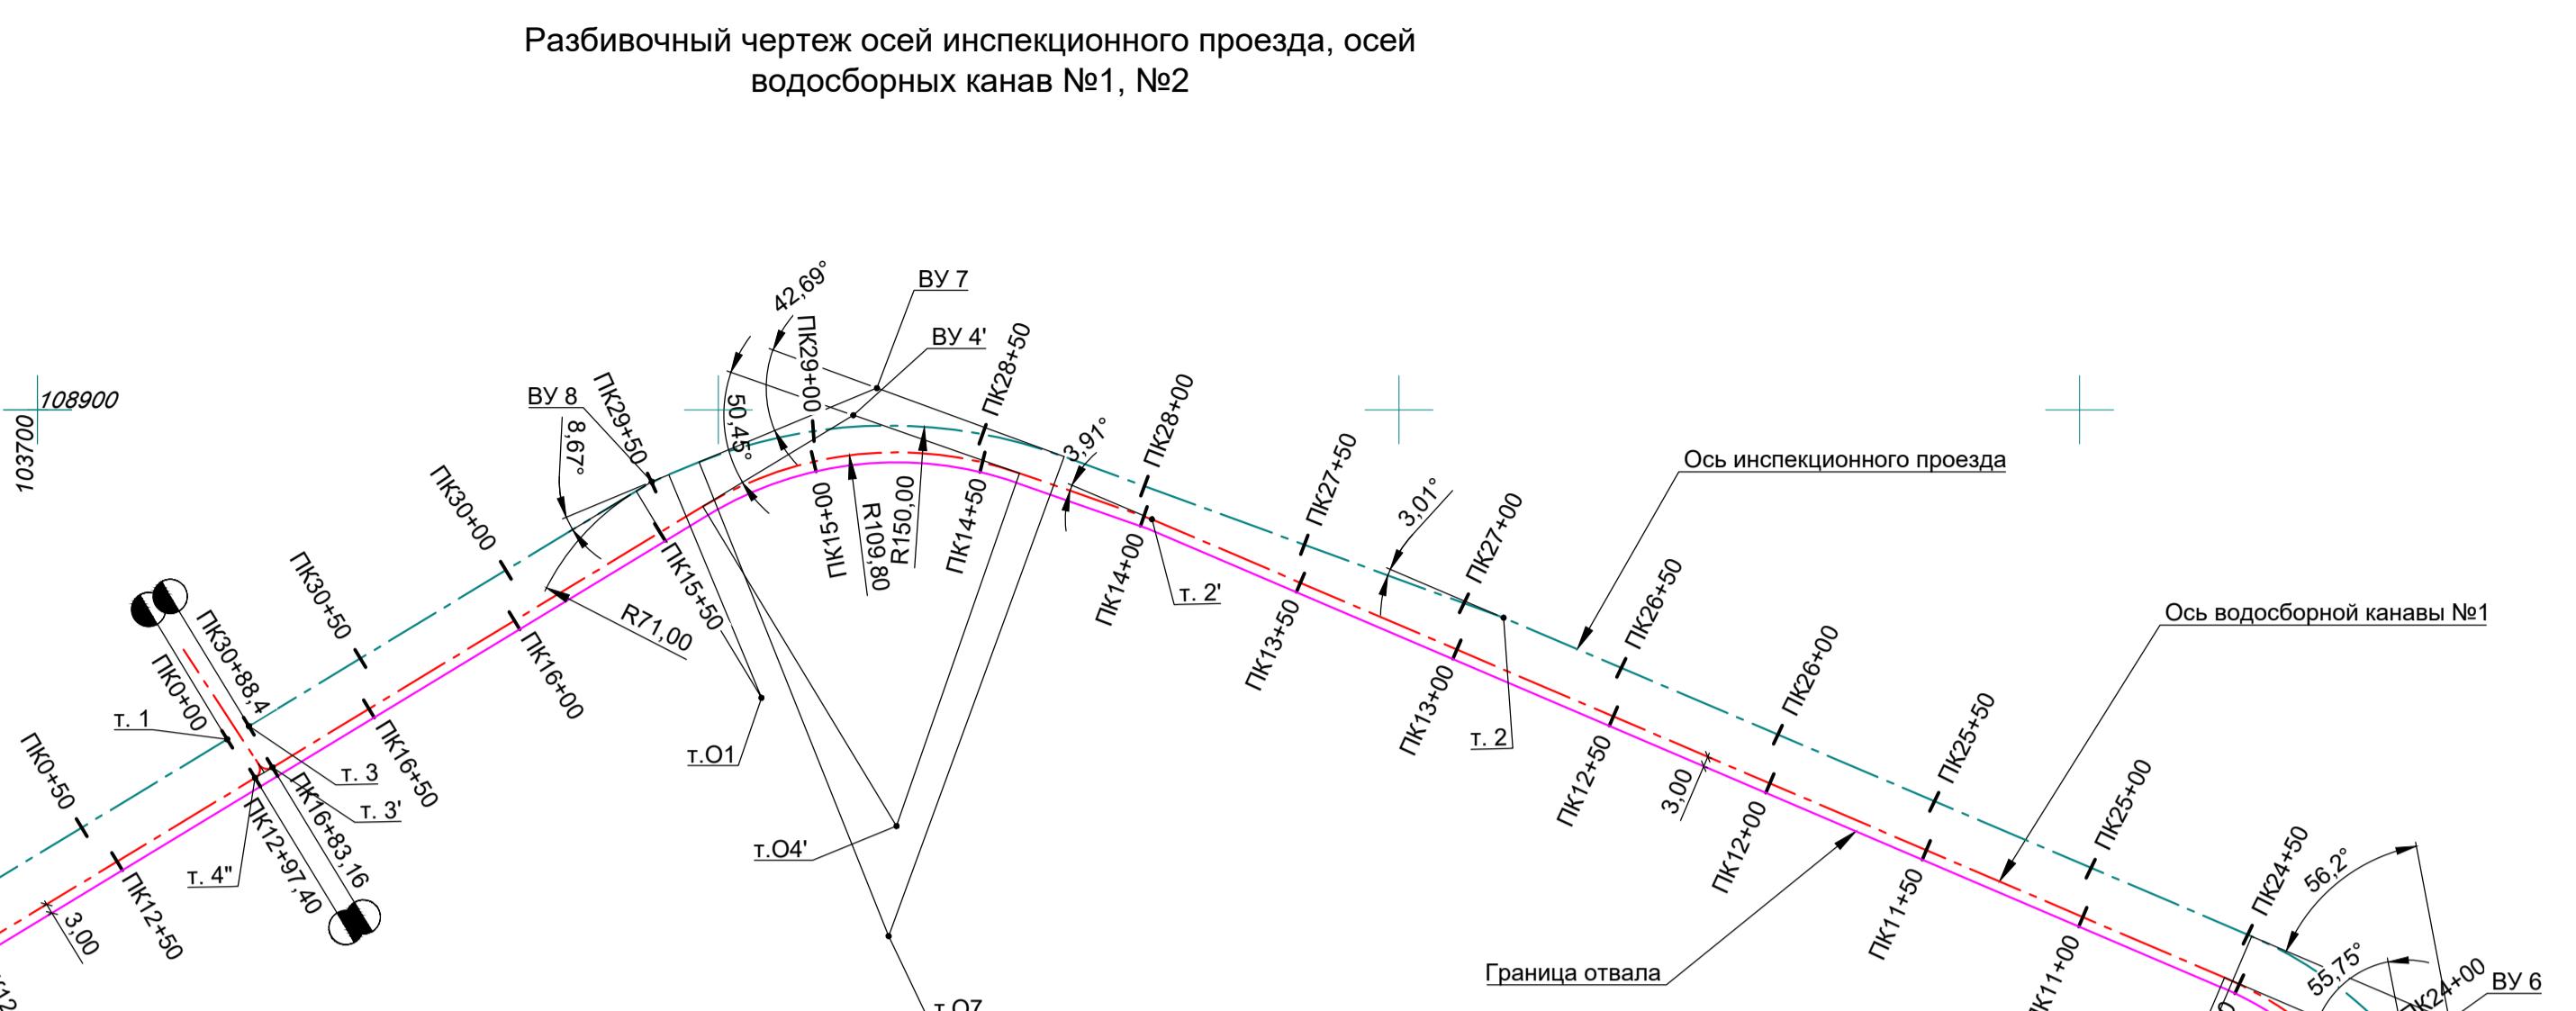

№ точки	X	Y	Расст. между точками L, м	Величина угла поворота α		Элементы кривой, м						Пикетажное положение		Прямая вставка Р, м
				налево	направо	R	T	K	D	B	начало кривой	конец кривой		
т. 1	108803.1953	103755.7023	316.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,27
ВУ 1	108639.2699	103485.4438	85.66	31,00	-	140	38.82	75.74	1,90	5.28	2+77,26	3+53,01	15,30	
ВУ 2	108563.4687	103445.5412	614.37	32,49	-	108,25	31.54	61.39	1,69	4.50	3+68,30	4+29,69	515,31	
ВУ 3	107951.19	103496.20	488.59	87,73	-	70,25	67.52	107.57	27,47	27.19	9+45,00	10+52,56	342,95	
ВУ 4	107972.17	103984.34	692,93	44,70	-	190	78.12	148.23	8,01	15.43	13+95,52	15+43,75	564,00	
ВУ 5	108480.28	104455.49	244.82	53,87	-	100	50.81	94.02	7,60	12.17	21+07,74	22+01,77	130,65	
ВУ 6	108720.57	104408.64	302.03	55,90	-	119,40	63.36	116.50	10,22	15.77	23+32,42	24+48,92	235,54	
т. 2	108838.90	104130.75	196.09	2,94	-	122	3.13	6.26	0,00	0.04	26+84,47	26+90,73	134,34	
ВУ 7	108906.37	103946.62	71.64	42,69	-	150	58.62	111.77	5,47	11.05	28+25,07	29+36,84	7,64	
ВУ 8	108878.87	103880.47	138.47	8,67	-	71	5.38	10.74	0,02	0.20	29+44,47	29+55,22	-	
т. 3	108807.06	103762.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ведомость координат и углов поворота, прямых и круговых кривых оси водосборной канавы №2

№ точки	X	Y	Расст. между точками L, м	Величина угла поворота α		Элементы кривой, м						Пикетажное положение		Прямая вставка Р, м
				налево	направо	R	T	K	D	B	начало кривой	конец кривой		
т. 1"	107975.7641	103852.5151	348.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,61
ВУ 1"	107960.8122	103504.6846	635.23	-	87,73	109.80	105.54	168.13	42,95	42,50	2+42,61	4+10,74	461,91	
ВУ 2"	108593.8758	103452.3070	85.71	-	63,37	109.80	67.78	121.45	14,11	19,24	8+72,65	9+94,10	-	
т. 2"	108638.48	103525.50	15.14	-	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
т. 3"	108651.73	103532.83	270.22	-	29,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
т. 4"	108791.83	103763.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ведомость координат и углов поворота, прямых и круговых кривых оси водосборной канавы №1

№ точки	X	Y	Расст. между точками L, м	Величина угла поворота α		Элементы кривой, м						Пикетажное положение		Прямая вставка Р, м
				налево	направо	R	T	K	D	B	начало кривой	конец кривой		
т. 1'	107976.4745	103869.0414	104.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
ВУ 1'	107980.9603	103973.3975	686.80	44,70	-	166,50	68,46	129,90	7,02	13,52	0+36,00	1+65,89	562,45	
ВУ 2'	108484.5685	104440.3785	230.09	53,96	-	109,80	55,89	103,40	8,38	13,41	7+28,34	8+31,74	116,1300	
ВУ 3'	108710.34	104396.01	400.79	55,75	-	109,8	58,07	106,83	9,31	14,41	9+47,87	10+57,67	-	
т. 2'	108867.81	104027.44	92.93	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВУ 4'	108898.41	103939.70	199,58	50,45	-	109,8	51,73	96,69	6,77	11,58	14+41,59	15+38,28	147,85	
т. 3'	108794.94	103769.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласовано
Пол. и дата
Изв. № подп.

Взам. инициалы №

Лист

№ док.


Подп.

Дата

972-КР2		Отвал сухого складирования золошлаков		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Поваренкин	01.22		
Проверил	Иванова	01.22		
Н. контр.	Казанцева	01.22		

Формат А3
ООО "Институт
КрасноярскгипроПроект"

Продольный разрез по оси водосборной канавы №1
ПК 0+00 - ПК 17+28,02

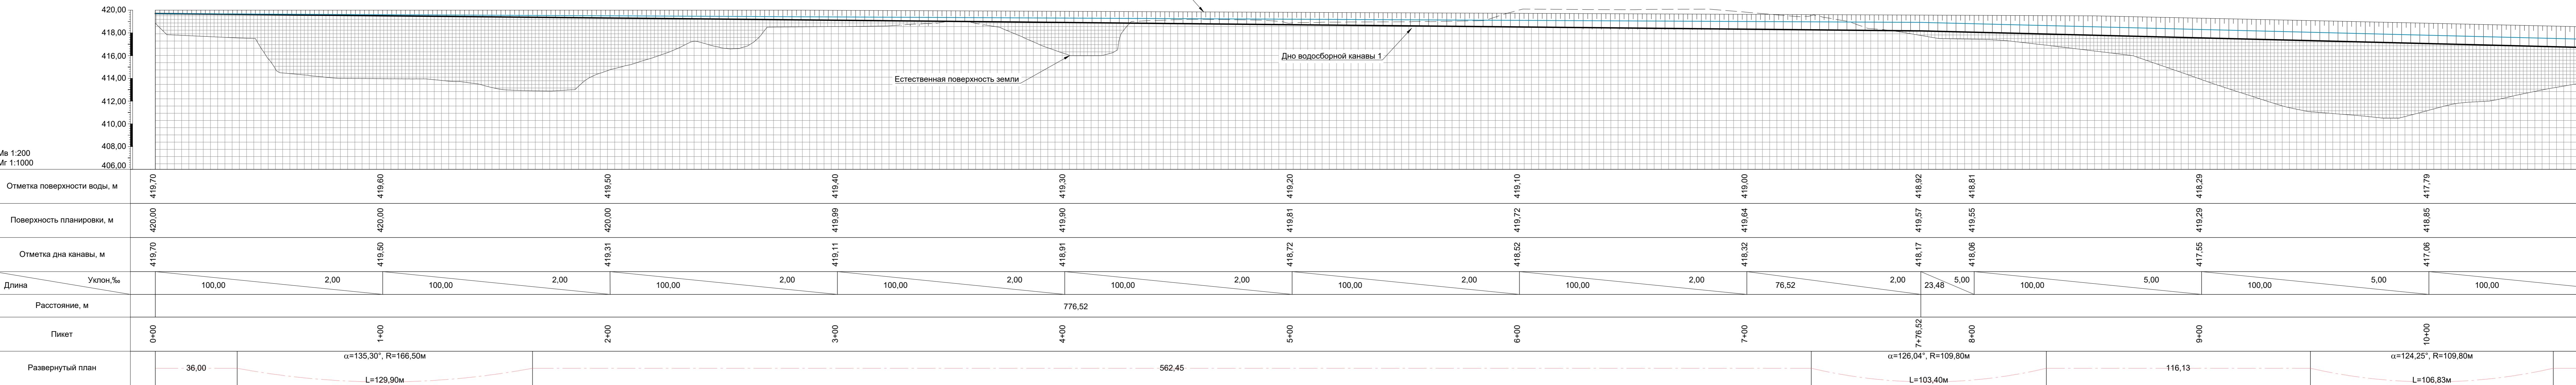

Согласовано


Инв. № подп. Полп. и дата Взам. инв. №

Инв. № подп. Полп. и дата Взам. инв. №



Планировка поверхности

Естественная поверхность земли

Дно водосборной канавы 1

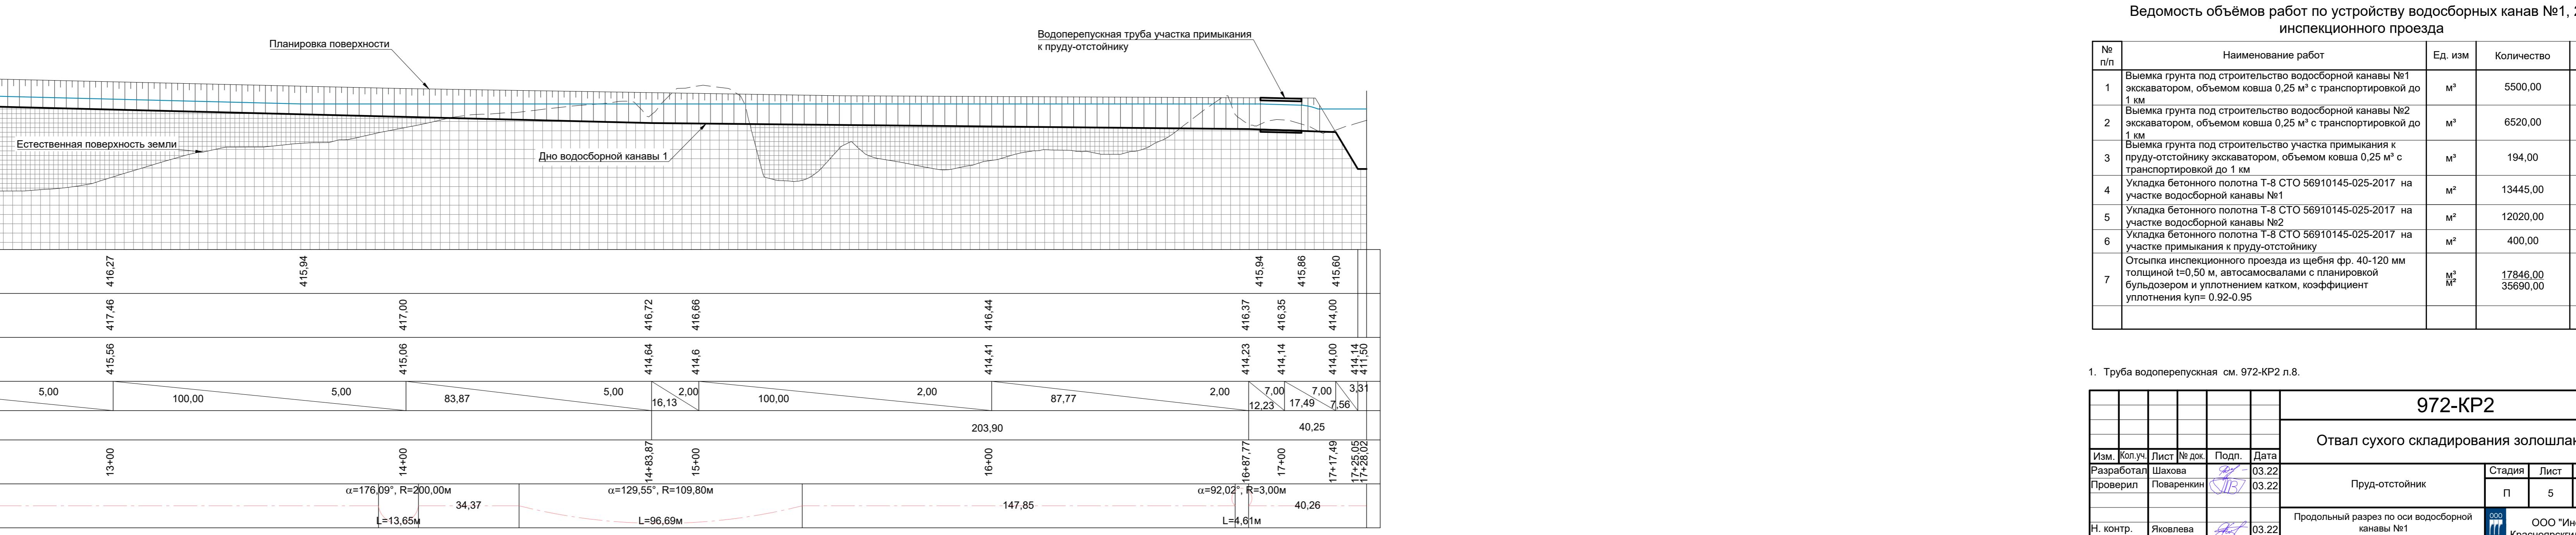

Продольный разрез по оси водосборной канавы №2
ПК 0+00 - ПК 13+41,83

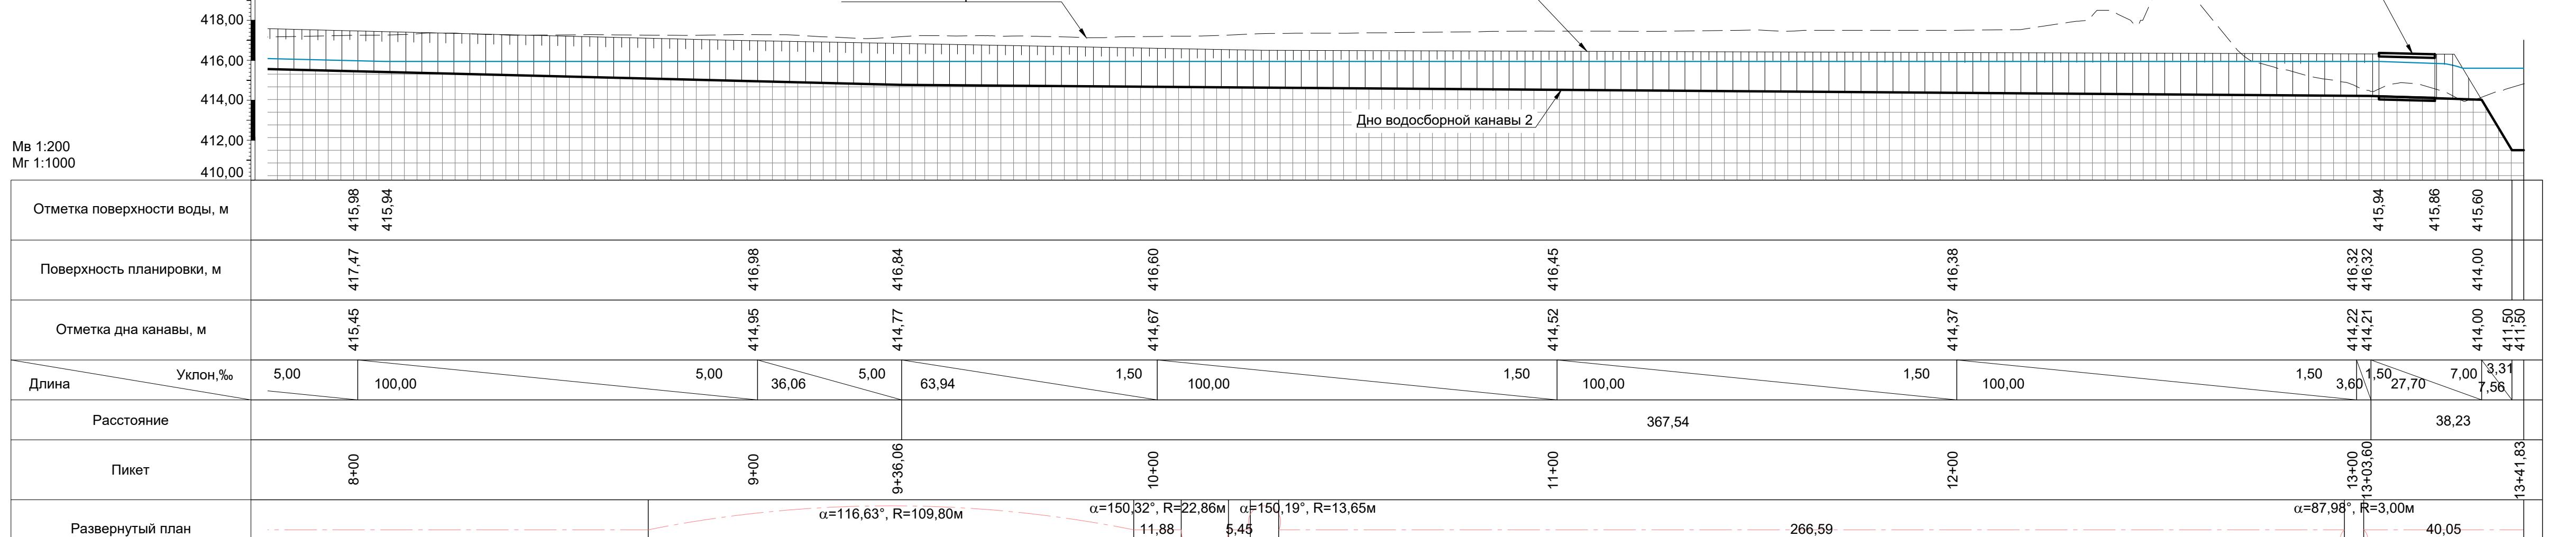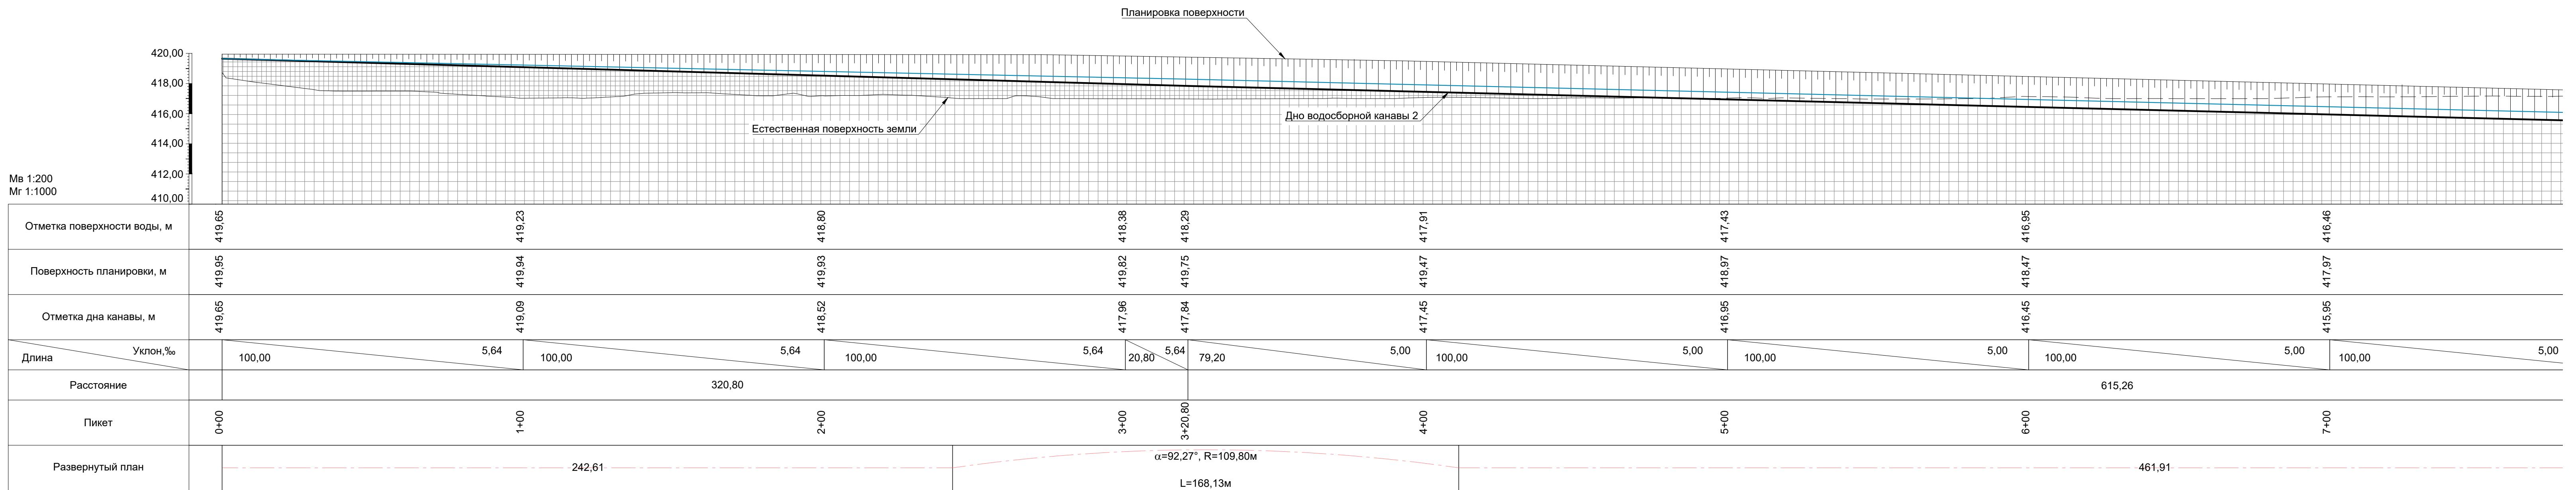




972-KP2

Отвал сухого складирования золошлаков

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Шахова				03.22
Проверил	Поваренкин				03.22
Н. контр.	Яковleva				03.22
Стадия	Пруд-отстойник	Лист	Листов		
П	6				

Продольный разрез по оси водосборной канавы №2
ПК 0+00 - ПК 13+41,83



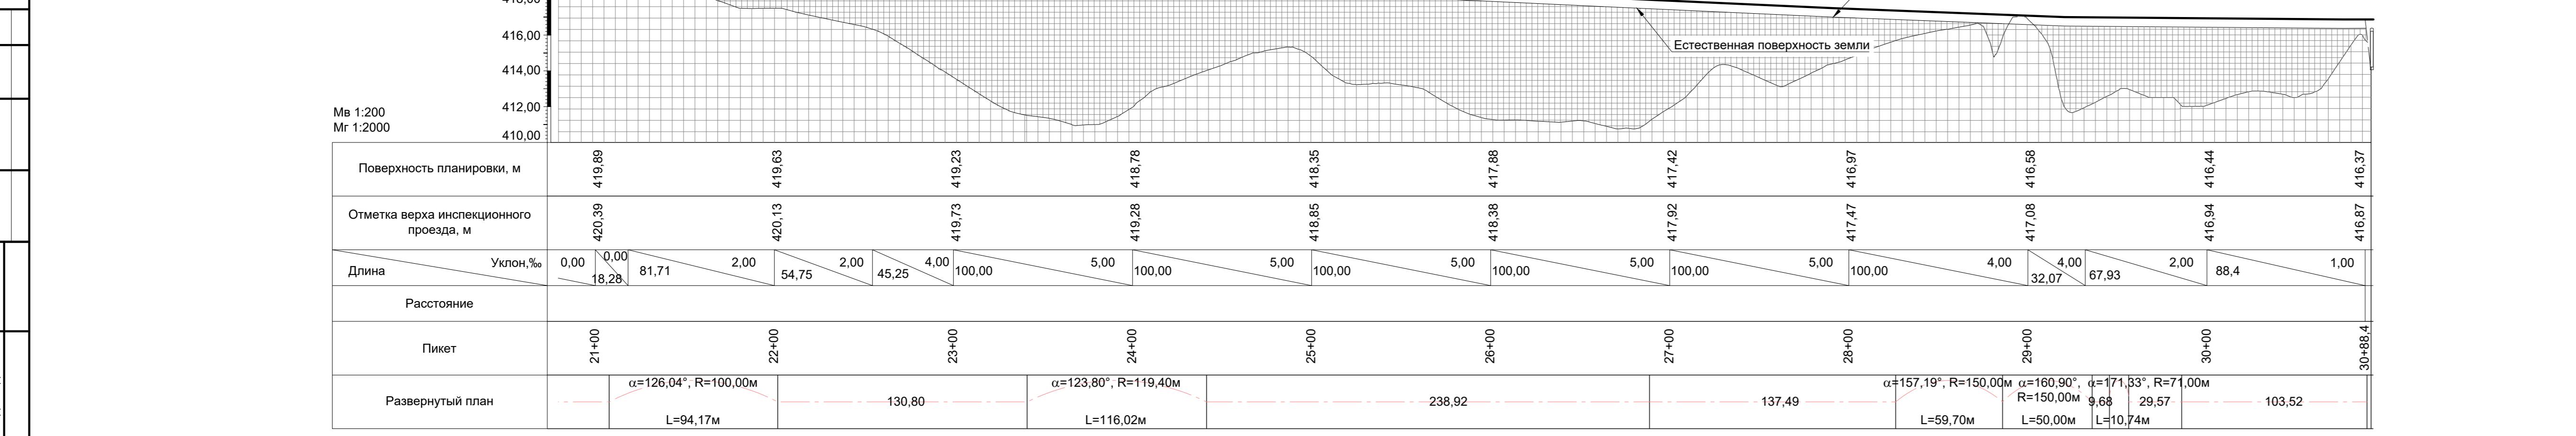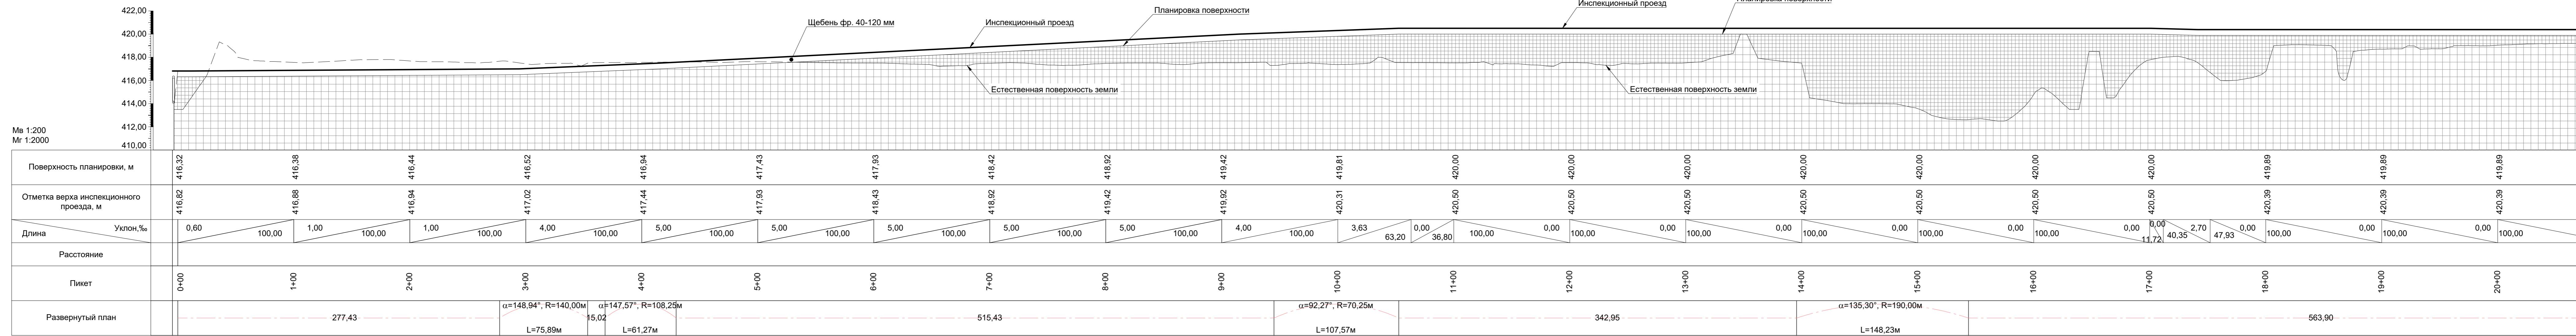

972

П сухого складирования золота

10 of 10 pages


Пруд-отстойник

999

ООО ИНК
Красноярский

Формат А


Водоперепускная труба

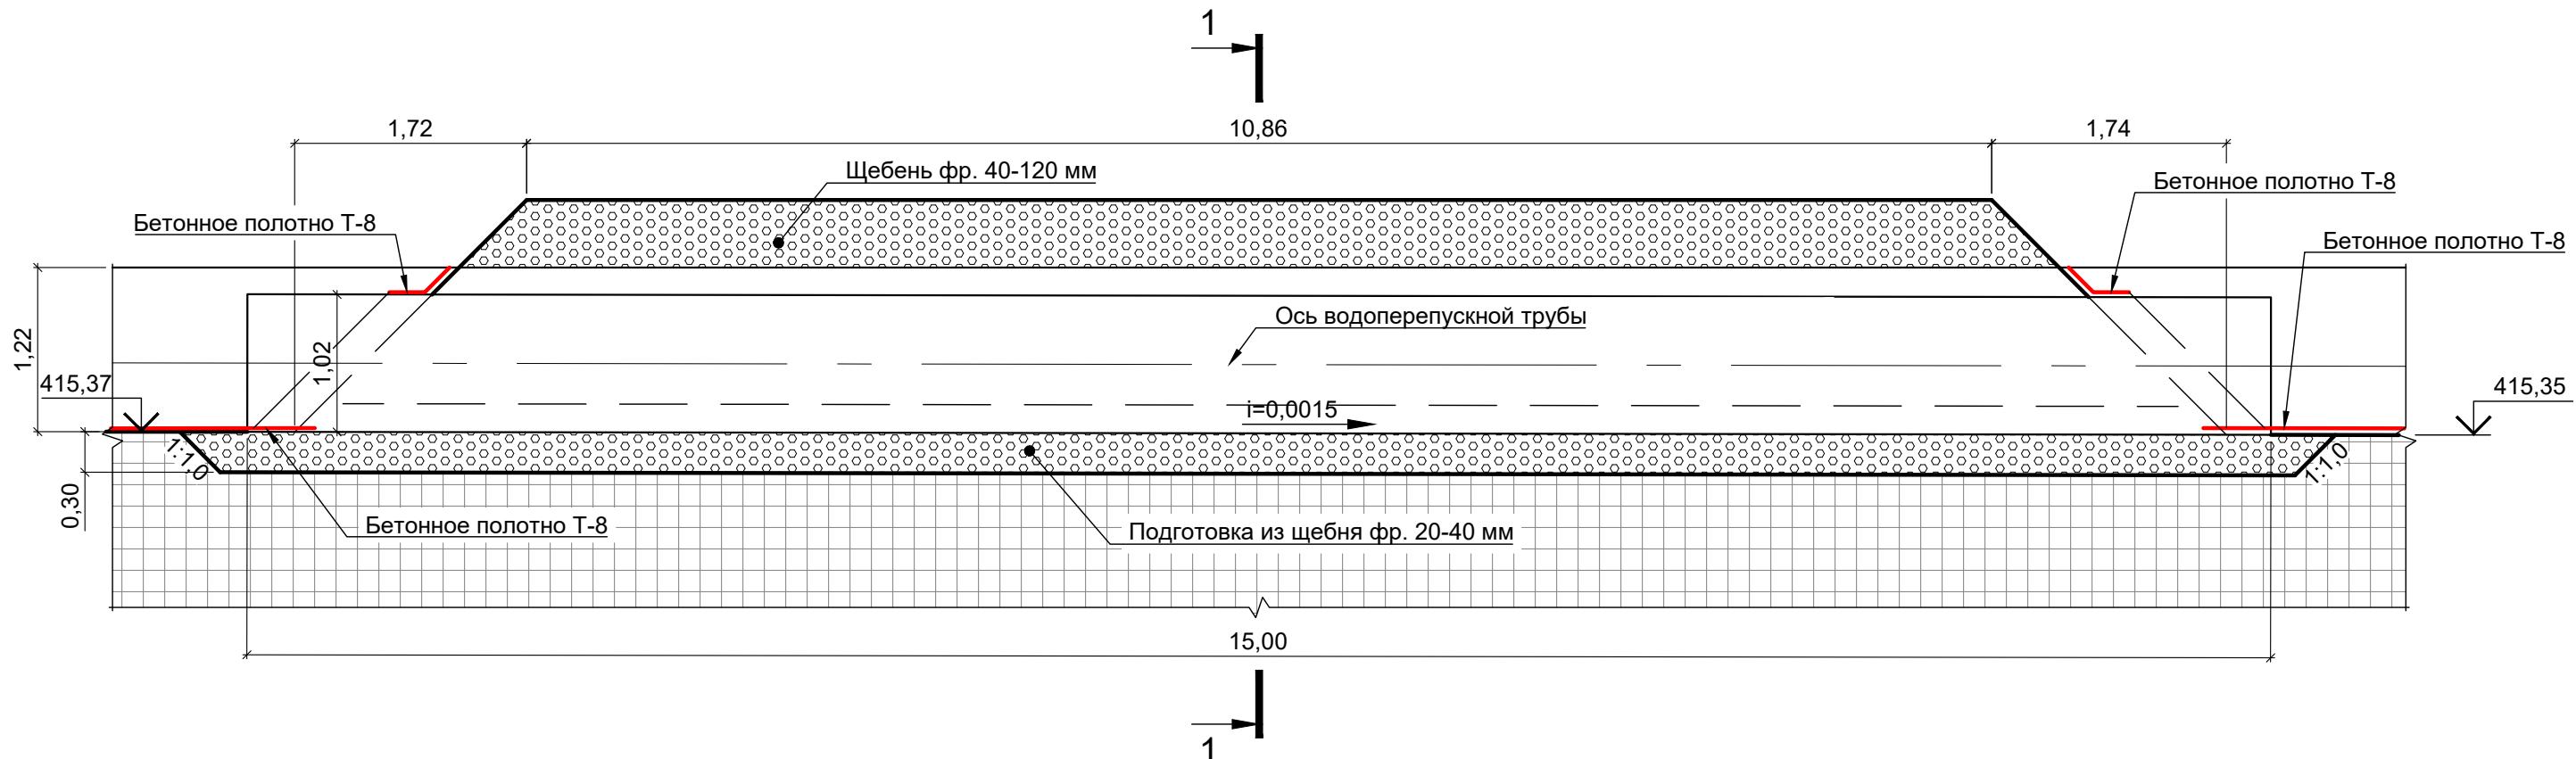

Спецификация к устройству водоперепускной трубы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Детали</u>			
		Труба 1020x8x15000 II ГОСТ 10704-91 В-09Г2С ГОСТ 10705-80			
		<u>Материалы</u>			
		Подготовка из щебня фр. 20-40 мм		10,50 м ³	

Выемка грунта под укладку водоперепускной трубы - 83,50 м³;
Обратная засыпка грунтами водоперепускной трубы - 61,50 м³.

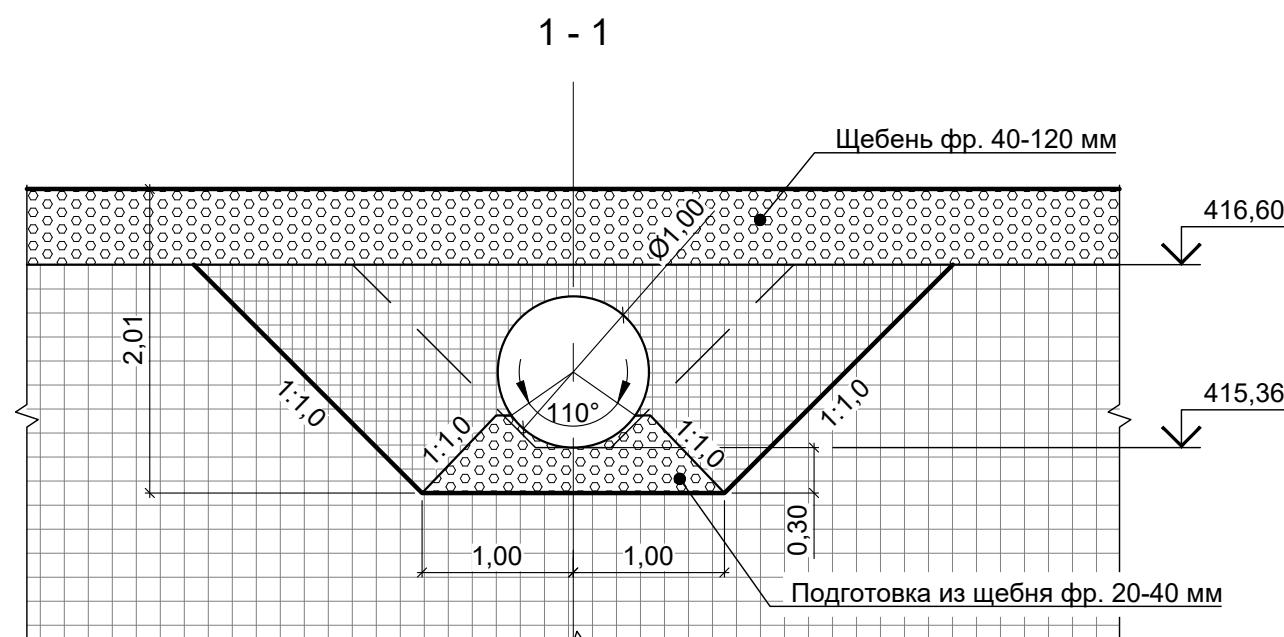


972-КР2					
Отвал сухого складирования золошлаков					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Поваренкин			<i>П.В.</i>	03.22
Проверил	Казанцева			<i>А.К.</i>	03.22
Н. контр.	Яковлева			<i>Я.Я.</i>	03.22
Пруд-отстойник					
Водоперепускная труба. 1-1. Спецификация к устройству водоперепускной трубы					
				Стадия	Лист
				П	8
				Листов	
ООО "Институт Красноярскгидропроект"					

Согласовано		


Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Водоперпускная труба участка примыкания к пруду-отстойнику

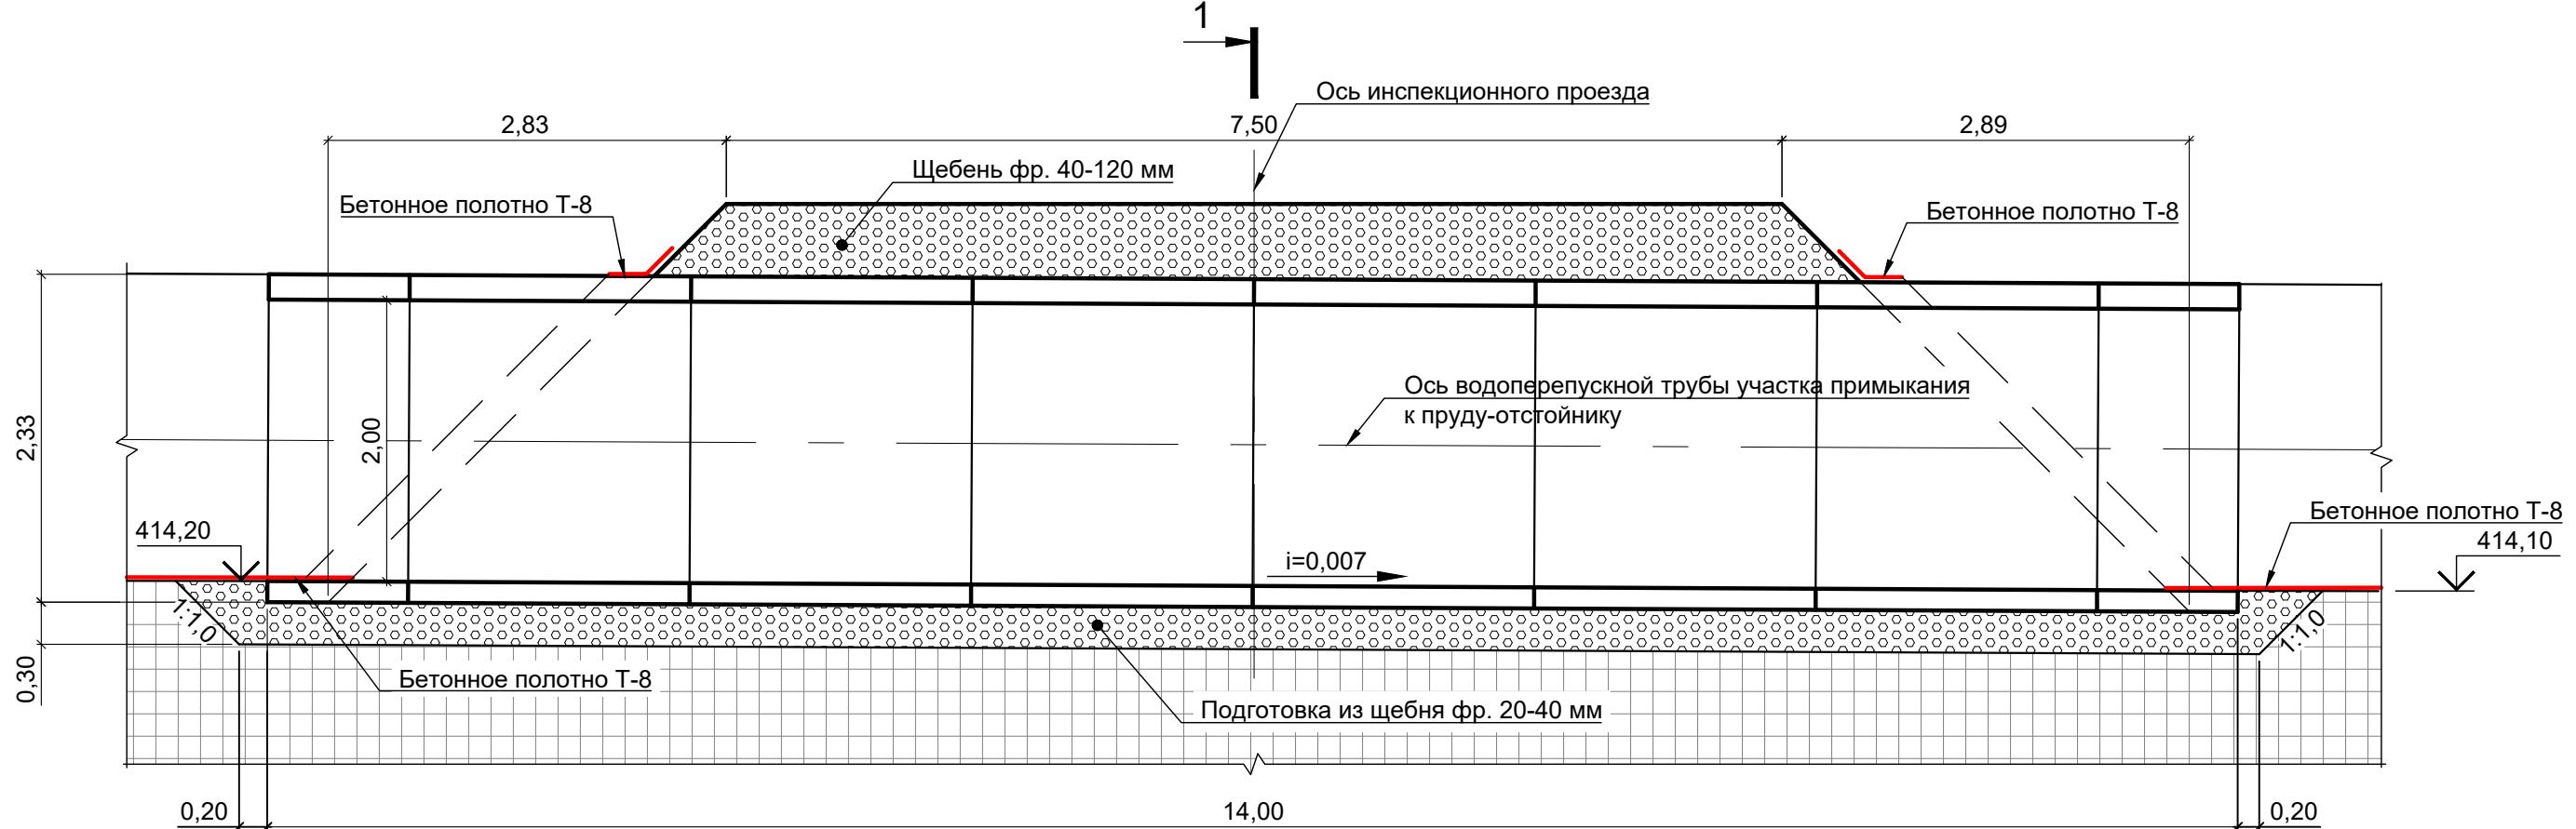

Ведомость основных объёмов работ по устройству водопропускной трубы участка примыкания к пруду-отстойнику

Ведомость основных объёмов работ по устройству водопропускной трубы участка примыкания к пруду-отстойнику				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	№ п/п
				Наименование работ
				Ед. изм
				Количество
				Примечание
				1 Вывемка грунта под траншею водопропускной трубы экскаватором, объемом ковша 1 м ³ с транспортировкой до 1 км
				м ³ 71,00
				2 Отсыпка подготовки под трубу из щебня фр. 20-40 мм, толщиной t=0,45 м, экскаватором, объемом ковша 1 м ³ с уплотнением виброплитой, коэффициент уплотнения куп= 0,92-0,95
				м ³ 14,60
				3 Засыпка пазух экскаватором, объемом ковша 1 м ³ с уплотнением виброплитой, коэффициент уплотнения куп= 0,92-0,95, в т.ч.
				м ³ 108,30
				Щебень фр. 20-40 мм
				м ³ 56,30
				Золошлаки
				м ³ 52,00
				4 Установка звеньев трубы, в т.ч.
				шт. $\frac{8}{40,4}$
				ЗП7.200-М, масса одного звена 5,6 т
				шт. $\frac{6}{33,6}$
				ЗП 34-М, масса одного звена 3,4 т
				шт. $\frac{2}{6,8}$
				5 Гидроизоляция звеньев трубы битумом БН50/50 ГОСТ 6617-76, за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине
				м ² 113,40
				6 Устройство межсекционных швов путем забивки бетонного полотна
				м ³ 1,13

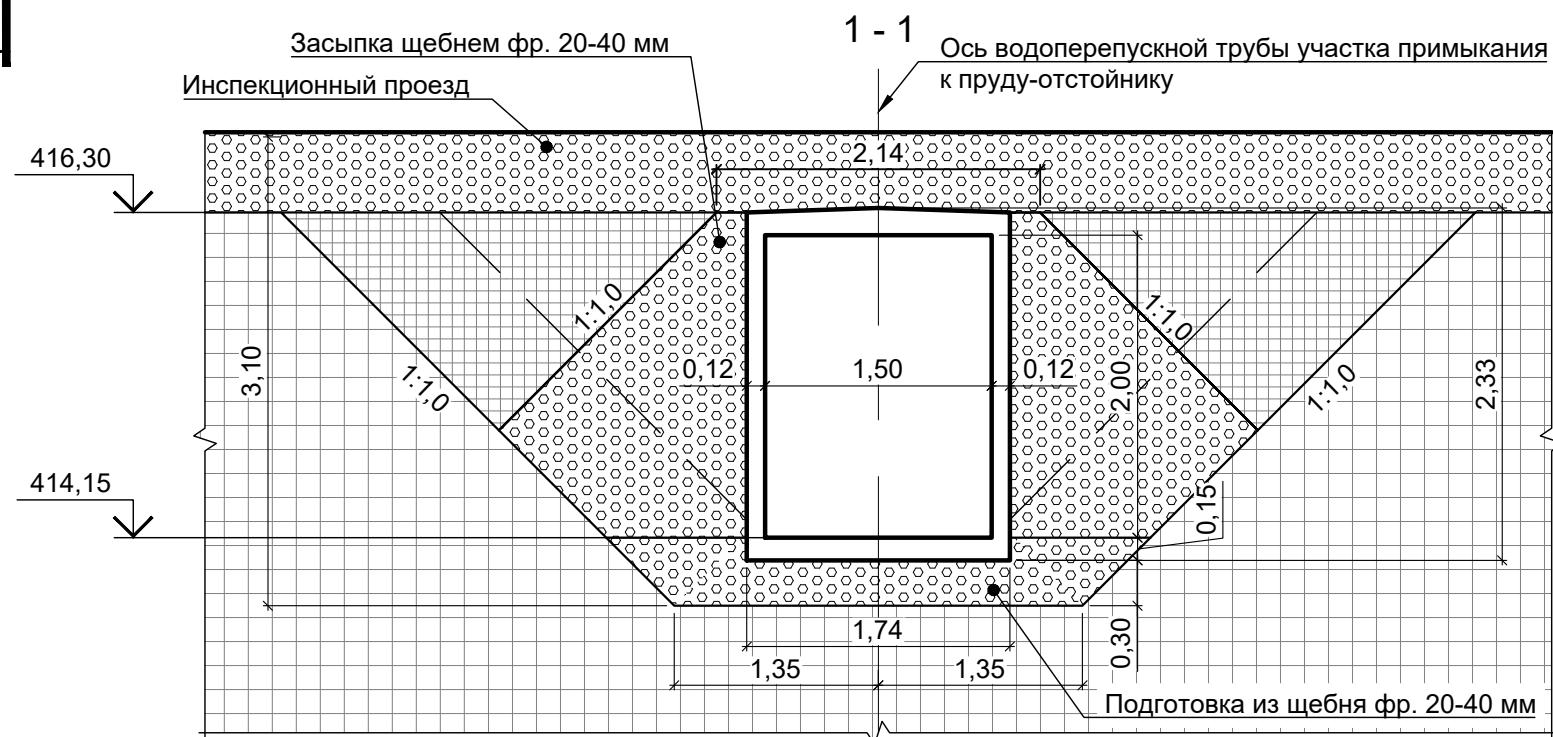

972-KP2

Отвал сухого складирования золошлаков

						972-КР2			
						Отвал сухого складирования золошлаков			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Шахова			-	03.22	Пруд-отстойник	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Поваренкин			П	03.22		П	9	
Н. контр.	Яковлева			03.22	Водоперепускная труба участка примыкания к пруду-отстойнику. 1-1.	000 	ООО "Институт Красноярскгидропроект"		

Таблица регистрации изменений